



249415

Agnieszka Tobolska - Starostwo Powiatowe w Płońsku

Od: Operacyjna-Płońsk <operacyjnaplonsk@mazowsze.straz.pl>
Wysłano: środa, 10 czerwca 2026 13:04
Do: urzad@powiat-plonski.pl
Temat: Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Płońskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Załączniki: Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Płońskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej 2026.docx; PR.0761.26.2026 Rada Powiatu Płońskiego - stan bezpieczeństwa w zakresie ochrony ppoż 2026.pdf

Dzień dobry.

Komenda Powiatowa PSP w Płońsku przesyła opracowaną informację o stanie bezpieczeństwa Powiatu Płońskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Pozdrawiam.
st. kpt. Tomasz Dąbrowski
Naczelnik Wydziału Operacyjnego

Komenda Powiatowa PSP w Płońsku
ul. Sienkiewicza 9, 09-100 Płońsk
NIP 5671539792

Wydział Operacyjny
23-652-75-98 w.105

Niniejsza korespondencja jest przeznaczona dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.

Zakazane jest rozpowszechnianie, a także wykorzystywanie informacji przez osoby nieuprawnione.

Osoba, która otrzymała wiadomość omyłkowo proszona jest o skasowanie tej wiadomości.

Dziękujemy. KP PSP w Płońsku.

Komenda Powiatowa PSP w Płońsku
ul. Sienkiewicza 9, 09-100 Płońsk
NIP 5671539792

Wydział Operacyjny
23-652-75-98 w.105

Niniejsza korespondencja jest przeznaczona dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.

Zakazane jest rozpowszechnianie, a także wykorzystywanie informacji przez osoby nieuprawnione.

Osoba, która otrzymała wiadomość omyłkowo proszona jest o skasowanie tej wiadomości.

Dziękujemy. KP PSP w Płońsku.



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
09 – 100 Płońsk, ul. Sienkiewicza 9**

Płońsk, 10-06-2026 roku

PR.0761.26.2025

**Rada Powiatu
w Płońsku**

Komenda Powiatowa PSP w Płońsku w odpowiedzi na pismo OP.0001.15.2026 z dnia 29.05.2026 r. przekazuje w załączeniu sporządzoną informację o stanie bezpieczeństwa Powiatu Płońskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Podpis elektroniczny zweryfikowany

w dniu 2026-06-10

Wynik weryfikacji: ważny/nieważny
brak możliwości weryfikacji.

Podpis

Janusz Majewski

st. bryg. mgr inż. Janusz Majewski
Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załącznik:

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Płońskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej 2026.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Płońskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej 2026

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU PŁOŃSKIEGO

Powiat Płoński usytuowany jest na Wysoczyźnie Płońskiej i Równinie Raciąskiej, leżących w północnej części Niziny Mazowieckiej. Od północy i wschodu Wysoczyzna Płońska przylega do Równiny Raciąskiej i doliny Wkry, od południa opada stromą krawędzią do doliny Wisły, która na odcinku 18 km jest naturalną granicą powiatu. Graniczy z ośmioma innymi powiatami: żuromińskim, mławskim, nowodworskim, płońskim, sierpeckim, ciechanowskim, pułtuskim i sochaczewskim (przez rzekę Wisłę).

Powiat charakteryzuje się niskim stopniem lesistości a warunki hydrologiczno-meteorologiczne nie odbiegają w znacznym stopniu od średnich wojewódzkich.

Podstawową dziedziną gospodarki jest rolnictwo wraz z przemysłem rolno-spożywczym. Zdecydowana większość użytków rolnych znajduje się w posiadaniu rolników indywidualnych.

Miasto Płońsk leży w odległości 60 km od Warszawy przy rozwidleniu ważnych szlaków komunikacyjnych, trasy Nr 7 Warszawa – Gdańsk, Nr 10 Płońsk – Bydgoszcz i Nr 50 Ciechanów – Sochaczew.

Powiat płoński obejmuje powierzchnię 1383,67 km², co stanowi 3,88% powierzchni Województwa Mazowieckiego i lokuje go na 5 miejscu w województwie. Zamieszkuje go 83,722 mieszkańców, a na 1 km² przypada około 61 osób, przy średniej wojewódzkiej 151 osób. W miastach zamieszkuje 25.411 mieszkańców, co stanowi 30,3% ludności powiatu.

Administracyjnie swoim zasięgiem obejmuje 12 jednostek samorządowych, w tym:

* dwie miejskie:

- Płońsk o powierzchni 12 km² (21.457 ludności),
- Raciąż o powierzchni 8 km² i (3.954 ludności).

* trzy miejsko-gminne:

- Czerwińsk nad Wisłą o powierzchni 144 km² i 7.177 ludności,
- Nowe Miasto o powierzchni 118 km² i 4.561 ludności,
- Sochocin o powierzchni 122 km² i 5.576 ludności,

* 7 gmin wiejskich :

- gmina Baboszewo o powierzchni 162 km² i 7.369 ludności,
- gmina Dzierżążnia o powierzchni 102 km² i 3.349 ludności,
- gmina Joniec o powierzchni 73 km² i 2.789 ludności,
- gmina Naruszewo o powierzchni 160 km² i 5.852 ludności,
- gmina Płońsk o powierzchni 127 km² i 8.466 ludności,
- gmina Raciąż o powierzchni 244 km² i 7.773 ludności,
- gmina Załuski o powierzchni 108 km² i 5.459 ludności.

* 339 sołectw, w tym 380 miejscowości wiejskich.

2. ZAGROŻENIA NA TERENIE POWIATU PŁOŃSKIEGO

2.1 Zagrożenia związane z rodzajem zabudowy (konstrukcja, wysokość, kategoria zagrożenia ludzi).

Rodzaj zabudowy jaka występuje na terenie powiatu płońskiego to w zdecydowanej większości zabudowa luźna. W tym typie mieści się około 90% całości zabudowy. Pozostałe 10% zabudowy to zabudowa zwarta, która istnieje głównie na terenie miasta Płońsk i Raciąża. Pojedyncze przypadki budynków o konstrukcji palnej występują głównie na terenie Miasta i Gminy Raciąż. Ponadto na terenie powiatu płońskiego znajduje się 9 drewnianych obiektów sakralnych. Wysokość istniejących budynków w większości wynosi do 12m (niskie „N”). Do tej grupy wysokości należy zaliczyć budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki użyteczności publicznej, inwentarskie oraz produkcyjne. Na większości gmin występują nieliczne średniowysokie (SW) obiekty takie jak kościoły oraz budynki mieszkalne wielorodzinne (miasto Płońsk).

Powiat płoński ma głównie charakter rolniczy. Dlatego na jego terenie występują obiekty inwentarskie „IN” (obory, stodoły, budynki gospodarcze) oraz budynki mieszkalne jednorodzinne. Obiekty użyteczności publicznej ZL III takie jak: szkoły, urzędy państwowe i samorządowe oraz budynki handlowe znajdują się na terenie każdej z gmin powiatu. Szkoły średnie to oddzielne placówki szkolne położone w Płońsku, Raciążu, Czerwińsku nad Wisłą. Od 1998 r. w Płońsku ma swoją siedzibę wydział zamiejscowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa z Warszawy im. H. Chodkowskiej.

- Na terenie powiatu znajduje się ponadto:
- Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - szpital z 226 łózkami,
- Poradnia Rodzinna „Zdrowie” ZOL w Kraszewie Czubakach – 700 łózek,
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy PALIUM w Starej Wronie - 77 łózek,
- Fundacja Domy Samotnych Matek z Dziećmi w Kraśniewie – 27 miejsc noclegowych,
- Dom Seniora w Smulskach- 74 miejsca noclegowe,
- Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie- 50 miejsc noclegowych,
- 8 skategoryzowanych obiektów hotelowych, w tym:
 - Hotel BoniFaCio SPA & Sport Resort, Kępa 84, 09-110 Sochocin (140 miejsc hotelowych w 55 pokojach),
 - Hotel przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie – Oddział Poświętne ul. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk (88 miejsc hotelowych w 43 pokojach),
 - Hotel Martex, ul. Grunwaldzka 53, 09-100 Płońsk (52 miejsca hotelowe w 22 pokojach),
- jedno kino w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku z 300 miejscami na widowni,
- Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku (kryta pływalnia, hala sportowa i stadion)
- Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia z salą koncertową na około 120 osób,
- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jońcu,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku z internatem,

- budynki produkcyjno- magazynowe zaliczane do grupy obiektów wysokich (posiadające ponad 25 m do 52 m wysokości nad poziomem terenu),
- w Płońsku oraz Raciążu znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne zaliczane do grupy obiektów średniowysokich (posiadające od 5 do 8 kondygnacji nadziemnych).

2.2 Zagrożenie związane z funkcjonowaniem zakładów przemysłowych, w tym zakładów mogących powodować powstanie poważnej awarii przemysłowej.

Na terenie powiatu istnieją zakłady, które w procesie produkcyjnym stosują materiały szczególnie niebezpieczne. Stałym elementem zagrożenia jest obecność w zakładach pracy około 60 ton amoniaku zgromadzonego w instalacjach technologicznych i w zbiornikach.

Uwolnienie amoniaku w następstwie ewentualnej awarii bądź katastrofy spowoduje skażenie terenu a także zagrożenie dla ludności znajdującej się w strefie zagrożenia.

Wykaz obiektów mogących spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska.

Zakład ZDR

Lp.	Nazwa obiektu Instalacji, adres	Rodzaj Materiałów Niebezpieczny ch	Max. ilość [T]	Sposób Składowania lub przetwarzania
1.	CEDROB S.A. w Ciechanowie Wytwórnia Pasz w Raciążu ul. Płocka	Propan-Butan	293	3 zbiorniki po 200 m ³ /podziemne/

Zakład ZZR

Lp.	Nazwa obiektu Instalacji, adres	Rodzaj Materiałów Niebezpieczny ch	Max. ilość [T]	Sposób Składowania lub przetwarzania
1.	Ferma Drobiu Żukowo Strusie działka nr ewid. 3, Żukowo Strusie, gm. Raciąż	Propan-Butan	71,81	24 zbiorniki po 6,4 m ³ /nadziemne/

Ponadto:

Lp.	Nazwa obiektu Instalacji, adres	Rodzaj Materiałów Niebezpieczny ch	Max. ilość [T]	Sposób Składowania lub przetwarzania
1.	AMP Logistyka Sp z o.o. w Warszawie ul. Fleminga 21 - Zakład w Płońsku, ul. Przemysłowa 13	Amoniak	25 T	Instalacja chłodnicza, Zbiorniki
2.	„Farby Maestria Polska” Spółka z o.o. Zakład w Płońsku ul. 19-go stycznia 60	Toluen Octan etylu	28 14	Zbiorniki i instalacja
3.	Zakłady Mięsne Sochocin Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 47, 09-110 Sochocin	Amoniak	35	Instalacja chłodnicza, Zbiorniki

Na terenie powiatu płońskiego istnieją również inne zakłady, w których występuje znaczne zagrożenie pożarowe i wybuchowe. Należą do nich między innymi:

- Mondelez Polska S.A. Zakład w Płońsku wykorzystujący w procesie technologicznym amoniak w ilości 240 kg (160 kg w instalacji chłodniczej oraz 80 kg w rezerwowych zbiornikach),
- Stacje paliw i gazu płynnego - 54 szt.,
- M.P.K GAZ s.c. Rozlewnia gazu płynnego propan-butan w Płońsku, ul. Zajazd 8.
Substancja niebezpieczna - gaz propan butan w zbiornikach 1 x 22,5 m³ i 2 x 6,4 m³ oraz butle 11 kg pełne i puste, łącznie ok. 1900 szt., a także butle 33 kg w liczbie 45 sztuk.
- PGK Płońsk – Biogazownia i sortownia śmieci
- Biogazownia w Skarżynie
- Biogazownia w Sikorach
- Benvic Sp. z o.o.– zakład produkcyjny Witkowo, gm. Raciąż. Gęstość obciążenia ogniowego 4000 MJ/m².
- SUNDS Textiles Poland Sp. z o.o.- Szwalnia w Poczerninie. Budynek produkcyjno-usługowo-magazynowy o gęstości obciążenia ogniowego do 4000 MJ/m²

2.3 Zagrożenia związane z występowaniem na danym terenie obszarów leśnych.

O występowaniu czynników kształtujących zagrożenie pożarowe lasów położonych w powiecie płońskim decyduje w szczególności:

- pora roku,
- wiek i skład gatunkowy drzewostanu,
- intensywność zabiegów gospodarczych i sposobu użytkowania drzewostanu,
- sieć dróg komunikacyjnych i nasilenie ruchu drogowego,
- atrakcyjność turystyczna i obfitość grzybów i jagód,
- rozmieszczenie zakładów przemysłowych i osad ludzkich w lasach,
- inne warunki lokalne.

Największe zagrożenie pożarowe występuje w okresie wczesnowiosennym i letnim. W okresach tych szczególnie podatne na zapalenie są drzewostany zaliczone do I klasy wiekowej z uwagi na dużą ilość wysuszonej trawy, opadłego igliwia, chrustu i przylegających do podłoża koron drzew. Okres jesienny charakteryzuje się niższymi temperaturami i większą na ogół wilgotnością ściółki i powietrza.

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na zagrożenie pożarowe lasów są warunki meteorologiczne. Od nich zależy podatność na zapalenie materiałów palnych znajdujących się w lesie. Zasadnicze znaczenie mają:

- opady atmosferyczne,
- prędkość i kierunek wiatru,
- natężenie promieniowania słonecznego,
- temperatura ,
- wilgotność powietrza.

Obszary leśne zlokalizowane na terenie powiatu płońskiego administrowane są przez 11 leśnictw podległych pod 4 Nadleśnictwa:

- Nadleśnictwo Płońsk - 8 Leśnictw,
- Nadleśnictwo Ciechanów - 1 Leśnictwo,
- Nadleśnictwo Płock - 1 Leśnictwo,
- Nadleśnictwo Dwukoły - 1 Leśnictwo.

Lasy na terenie powiatu płońskiego łącznie zajmują powierzchnię ok. 18 tys. ha (lesistość około 14 %). Zgodnie z opracowanymi sposobami postępowania na wypadek pożaru dla Nadleśnictw w Płońsku i Płocku obszary leśne im podległe ogólnie zostały zakwalifikowane do I kategorii zagrożenia pożarowego. Najbardziej zagrożonymi pożarowo terenami Nadleśnictwa Płońsk są lasy Leśnictw: Nasielsk, Modzele i Kietki. Lasy podległe Nadleśnictwu Płock na terenie powiatu płońskiego zlokalizowane są na terenie gminy Czerwińsk i zajmują powierzchnię 562 ha. Mając na uwadze skład gatunkowy tych lasów (iglaste – 3%, liściaste – 97%) oraz wiek drzewostanów (95% powyżej 40 lat) można stwierdzić, że jest to teren mało narażony na powstanie pożaru.

Tereny leśne administrowane przez Nadleśnictwo Ciechanów i Dwukoły zakwalifikowane są do II kategorii zagrożenia pożarowego. Terenami najbardziej zagrożonymi pod względem pożarowym są lasy uroczyska Koziebrody (400 ha) na terenie Leśnictwa Raciąż (Nadleśnictwo Ciechanów).

Największymi kompleksami leśnymi są:

- Naruszewo (około 1700 ha) na terenie Leśnictw Nacpolsk i Tustań,
- Sochocin (około 1300 ha) - Rzy na terenie Leśnictw Paryż i Kuchary,
- Rybitwy (około 630 ha) na terenie Leśnictwa Kiełki.

3. Organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu płońskiego.

Państwowa Straż Pożarna została zobligowana ustawami o ochronie przeciwpożarowej oraz o Państwowej Straży Pożarnej do zorganizowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy – stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa, nadzór nad jego funkcjonowaniem pełni Minister Spraw Wewnętrznych. Jest to zespół przedsięwzięć organizacyjnych, materiałowo – technicznych i finansowych, obejmujących prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych, miejscowych zagrożeń oraz organizację i kierowanie działaniami ratowniczymi, skupiający w uporządkowanej wewnętrznej strukturze jednostki ochrony przeciwpożarowej w celu ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska. System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

Na terenie powiatu płońskiego krajowy system ratowniczo - gaśniczy tworzą:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku (zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych), wchodząca w jej skład Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Płońsku oraz Posterunek Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Raciąż.

Obszar operacyjny działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku obejmuje 12 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 2 gminy miejskie (Płońsk, Raciąż), 3 gminy miejsko-wiejskie (Czerwińsk n.W. i Sochocin, Nowe Miasto) oraz 7 gmin wiejskich (Baboszewo, Dzierżążnia, Joniec, Naruszewo, Płońsk, Raciąż i Załuski). Teren powiatu płońskiego stanowi obszar o powierzchni 1380 km², zamieszkuje go 87 tys. mieszkańców, co daje gęstość zaludnienia 63 osoby na km².

- **Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej włączone na mocy Decyzji Komendanta Głównego PSP do KSRG.**

Gmina/Miasto	Jednostka OSP	Typ jednostki
gm. Baboszewo	OSP Baboszewo	S-3
	OSP Dziektarzewo	S-2
	OSP Wola Folwark	S-1

m.i gm. Czerwińsk n.W.	OSP Czerwińsk	S-2
	OSP Stare Radzikowo	S-2
	OSP Raszewo Włociańskie	S-2
gm. Dzierżążnia	OSP Dzierżążnia	S-2
gm. Joniec	OSP Joniec	S-4
	OSP Królewo	S-2
gm. Naruszewo	OSP Naruszewo	S-2
	OSP Radzymin	S-2
	OSP Strzembowo	S-1
m. i gm. Nowe Miasto	OSP Nowe Miasto	S-2
	OSP Latonice	S-2
m. Płońsk	OSP Płońsk	S-3
gm. Płońsk	OSP Kownaty	S-2
	OSP Siedlin	S-3
m. Raciąż	OSP Raciąż	S-4
gm. Raciąż	OSP Kaczorowy	S-1
	OSP Koziebrody	S-1
	OSP Unieck	S-1
m.i gm. Sochocin	OSP Sochocin	S-3
	OSP Kołoząb	S-2
gm. Załuski	OSP Nowe Wrońska	S-2
	OSP Kroczewo	S-3

4. Analiza operacyjnego zabezpieczenia powiatu płońskiego w poszczególnych dziedzinach ratownictwa z uwzględnieniem dyspozycyjności jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz czasu podjęcia działań od momentu zadysponowania.

Zgodnie z zapisem art. 14, pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2025 poz. 188 z późn. zm.) – *krajowy system ratowniczo – gaśniczy* ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez:

- walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi,
- ratownictwo techniczne,

- ratownictwo chemiczno – ekologiczne,
- ratownictwo medyczne,
- współpracę z jednostkami systemu PRM.

4.1 Gaszenie pożarów oraz likwidacja skutków klęsk żywiołowych

Na terenie powiatu płońskiego działania ratowniczo – gaśnicze realizują następujące podmioty:

- Państwowa Straż Pożarna,
- Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego,
- pozostałe Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu typu S i M.

4.1.1 Wyposażenie JRG PSP w Płońsku

Wyposażenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku w podstawowy sprzęt wykorzystywany do gaszenia pożarów oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych przedstawiają poniższe tabele:

➤ samochody gaśnicze i specjalne

Lp.	Typ samochodu	Marka	Nr operacyjny	Rok produkcji
1.	GCBA 5,2/32/4	Volvo	571 M 25	2022
2.	GCBA 5/40	Man	571 M 26	2015
3.	GBA-Rt 2/28	Renault	571 M 21	2023
4.	GBA 2,5/30	Renault	571 M 22	2011
5.	SHD 25	Man	571 M 53	2010
6.	SLRR	Isuzu	571 M 90	2016
7.	SLOp	Skoda Octavia II	570 M 92	2009
8.	SLOp	Opel Astra III	570 M 93	2007
9.	SLOp	Fiat Doblo	570 M 91	2017
10.	Mikrobus	Renault Trafic	570 M 55	2014
11.	SLKw	Mercedes-Benz SPRINTER	570 M 81	2023
12.	Quad UTV	Polaris Ranger 1000	571 M Q1	2020

➤ motopompy, pompy szlamowe i działka wodno-pianowe

Lp.	Sprzęt do podawania wody i piany oznaczenie pożarnicze /nazwa/	Ilość	Nr operacyjny
1.	M 12/8- motopompa Tohatsu	1	571 M 6
2.	Honda WT-40X – pompa szlamowa	1	571 M 2
3.	Honda WT-30X – pompa szlamowa	1	571 M 4
4.	Honda WT-20X – pompa szlamowa	1	571 M 1
6.	POSEJDON- motopompa pływająca	1	571 M 9
7.	Tsurumi Pump HS2.4S – pompa zanurzeniowa	1	
8.	Niagara 2, 450 dm ³ /min – motopompa pływająca	1	
9.	Poseydon 2, 882 dm ³ /min – motopompa pływająca	1	
10.	Pompa turbinowa – 1600dm ³ /min	1	
11.	Działko wodno – pianowe przenośne o wyd. 3200 l/min.	2	
12.	Działko wodno – pianowe przenośne o wyd. 4000 l/min.	1	-
13.	Jessberger Gmbh -pompa elektryczna o wyd. 200l/min.	1	

➤ Sprzęt mechaniczny

Lp.	Nazwa urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość
1.	Piła do cięcia betonu i stali STIHL TS 400	1
2.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL MS 230	1
3.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL MS 361	1
4.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL MS 260	1
	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL MS 462 C-M-R	1
6.	Piła spalinowa do cięcia betonu HUSQVARNA K 770	1
7.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL MS 311	2

8.	Piła do cięcia betonu i stali STIHL TS 700	1
9.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL MS 261C	1
11.	Piła tarczowa HUSQVARNA K770	1
12.	Piła tarczowa HUSQVARNA K770	1
13.	Piła szablata	2

➤ Sprzęt pływający

Lp.	Oznaczenie /nazwa/ sprzętu	Ilość
1.	Łódź śrubowa płaskodenna 50 kM + przyczepka do łodzi Branderup	1
2.	Łódź śrubowa płaskodenna 10 kM + przyczepka pod łodziowa	1
3.	Łódź śrubowa - ponton	1

➤ Ubrania specjalne

Lp.	Nazwa ubrania /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość
1.	Ubranie żaroodporne ciężkie	6

➤ Sprzęt ochrony dróg oddechowych

Lp.	Nazwa urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość
1.	Zestaw aparatów powietrznych nadciśnieniowych AUER	27 kpl.

4.1.2 Wyposażenie Posterunku JRG Raciąż

Wyposażenie Posterunku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Raciążu w podstawowy sprzęt wykorzystywany do gaszenia pożarów oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych przedstawiają poniższe tabele:

➤ Samochody gaśnicze i specjalne

Lp.	Typ samochodu	Marka	Nr operacyjny	Rok produkcji
-----	---------------	-------	---------------	---------------

1.	GBA-Rt 2,5/16/4	Mercedes	571 M 23	2015
2.	GCBA 5/36/5	Man	571 M 27	2013

➤ motopompy, pompy szlamowe i działka wodno-pianowe

Lp.	Sprzęt do podawania wody i piany oznaczenie pożarnicze /nazwa/	Ilość	Nr operacyjny
1.	NIAGARA – motopompa pływająca	1	571 M 8
2.	Motopompa pływająca	1	571 M 5
3.	Pompa turbinowa -1600dm3/min	1	

➤ Sprzęt mechaniczny

Lp.	Nazwa urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość
1.	Piła do cięcia betonu i stali STIHL	1
2.	Piła szablata Milwaukee M18 CSX	1
3.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL MS 311	1
4.	Piła spalinowa do cięcia betonu i stali HUSQVARNA K760	1
5.	Piła spalinowa do cięcia betonu i stali Partner K 1200	1
6.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL MS 230	1
7.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL MS 440	1
8.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL 023	1

➤ Ubrania specjalne

Lp.	Nazwa ubrania /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość
1.	Ubranie żaroodporne ciężkie	2

➤ Sprzęt ochrony dróg oddechowych

Lp.	Nazwa urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość
1.	Zestaw aparatów powietrznych nadciśnieniowych AUER	10 kpl.

4.1.3 Wyposażenie jednostek OSP w KSRG

Wyposażenie jednostek OSP w KSRG w podstawowy sprzęt wykorzystywany do gaszenia pożarów oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych przedstawiają poniższe tabele:

➤ Samochody

Gmin/Miasto	Jednostka	Typ samochodu	Marka	Nr operacyjny	Rok produkcji
gm. Baboszewo	OSP Baboszewo	GCBA 5/35/4	MAN	MF 579-41	2022
		SH 18	Star 200	MF 579-81	1986
	OSP Dziektarzewo	GCBA 3/38/4,3	Renault D16	MF 579-99	2020
		SLKw	Lublin II	MF 579-48	1998
	OSP Wola Folwark	GCBA 5/35	MAN	MF 579-42	2011
m.i gm. Czerwińsk nad Wisłą	OSP Czerwińsk n. Wisłą	GCBA 3/28	Volvo FL	MF 579-46	1997
		GLBM -Rt 0,2/0,8	Volkswagen Crafter	MF 579-59	2022
	OSP Stare Radzikowo	GCBA 3/28,5/3,3	Renault	MF 579-67	2020
		SLRt	IVECO DAILY	MF 579-68	2006
		Quad UTV CF	Moto UForce 1000	579 M Q1	2021
	OSP Raszewo Wł.	GBA 2,8/16	MAN	MF 579-54	1991
		GLBM-Rt 0,3/0,5	Renault	MF 579-47	2022
	OSP Dzierżążnia	GCBA 4/24/4	Renault	MF 579-51	2016
		SLRt	Fort Transit	MF 579-61	2008
gm. Joniec	OSP Joniec	GCBA 4,2/30/4,6	Volvo	MF 579-52	2020

		SLOp	Ford Mondeo	MF 579-58	2005
		GBA 2,5/16/2	Star 1466	MF 579-57	2006
	OSP Królewo	GLBM 0,3/4	Renault	MF 578-72	2021
		GBA 3/30/30	MAN	MF 578-56	2025
gm. Naruszewo	OSP Radzymin	GBA 2,5/16	Star 244	MF 579-60	1982
		GCBA 5/32/2,5	MAN	MF 579-77	2001
	OSP Naruszewo	GCBA 3/16/4,6	Volvo	MF 579-64	2017
		GLM 12	Renault	MF 579-98	2023
	OSP Strzembowo	GBA 1,7/16	MAN	MF 579-88	1993
m. i gm. Nowe Miasto	OSP Nowe Miasto	GBA 2,5/20	MAN	MF 579-66	2007
		Quad	Polaris Ranger	579-MQ3	2023
		GCBA 4,2/16	Volvo FL	MF 579-49	2021
	OSP Latonice	GBA 2,5/8	Star 244	577 M 68	1986
		GBA 4,1/16	Volvo FL	577M82	2023
m. Płońsk	OSP Płońsk	SLRW	Ford	MF 579-62	2008
		SLRR	Dacia	MF 579-63	2016
		GCBA 5/40	MAN	MF 579-50	2006
gm. Płońsk	OSP Kownaty	GBA 2,5/16	MAN	MF 579-65	2007
		GLM 12	Citroen	MF 579-69	2005
		Quad	Polaris	579-MQ2	2023
	OSP Siedlin	GCBA 5/42,7/5,7	MAN	MF 579-84	2024
		SLKw	Renault Trafic	MF 579-45	2012
		GLBA-Rt 1/08	VW Crafter	MF 579-78	2021
m. Raciąż	OSP Raciąż	GLM 8	VW Crafter	MF 579-73	2024
		GLBM-Rt 0,3/0,5	Opel Mov.	MF 579-75	2018
		GCBA 5/36	Scania	MF 579-74	2011

		SH-25	Volvo FL6	MF 579-55	2002
gm. Raciąż	OSP Kaczorowy	GBA 3,5/28,5/4,3	Renault MDB3	MF 579-76	2022
	OSP Unieck	GCBA 3/24	Scania P360	MF 579-70	2018
	OSP Koźmierz	GCBA 5/20	Iveco	MF 579-83	2002
gm. Załuski	OSP Nowe Wrońska	GCBA 4,5/30/4,6	Mercedes	MF 579-95	2014
		GCBA 4/30,1/4,5	Renault	MF 579-96	2025
	OSP Kroczewo	GLBM 0,9	Opel Movano	MF 579-44	2016
		GCBA 4,5/36,8	Renault	MF 579-79	2020
m. i gm. Sochocin	OSP Kołoząb	GCBA 4/32	Jelcz	MF 578-71	2007
		GLBA 1/1 RT	Iveco	MF 578-97	2006
	OSP Sochocin	GCBA 4/28,7/6,8	MAN	MF 579-85	2025
		SLRr	Nissan Ter.II	MF 579-86	2001
		GBA 2,5/16	Star 70/LE	MF 579-89	2004

➤ Motopompy i pompy pożarnicze

Gmin/Miasto	Jednostka OSP	Rodzaj pompy	Nazwa	Wydajność
1	2	3	4	5
gm. Baboszewo	Baboszewo	pompa szlamowa	WT 30X	1210 l/min
		pompa pływakowa	Niagara	400 l/min
		motopompa	Tohatsu VC 72AS	1200 l/min
		motopompa	Posejdon II BS	1200 l/min
	Dziektarzewo	pompa szlamowa	WT 30X	1210 l/min
		pompa szlamowa	Honda PH 2400	2400 l/min
		motopompa	M8/8	800 l/min
		pompa pływakowa	Posejdon II	200 l/min
		pompa pływakowa	Honda	2400l/min

	Wola Folwark	pompa szlamowa	WT 30X	1210 l/min
		pompa pływakowa	Niagara	400 l/min
		motopompa	M 8/8	800 l/min
		pompa pływakowa	Honda	2400 l/min
m.i gm. Czerwińsk n.W.	Czerwińsk n.W.	pompa szlamowa	WT 40X	1600 l/min
		pompa szlamowa	Tekumseh	400 l/min
		pompa pływakowa	Niagara	400 l/min
		motopompa	M 8/8 – Kohler	800 l/min
		pompa zanurzeniowa	EVAK	225 l/min
	Stare Radzikowo	pompa pływakowa	Niagara 2	1000 l/min
		motopompa	M 8/8	800 l/min
		pompa pływakowa	Niagara	400 l/min
		pompa szlamowa	SST 80	1000 l/min
		pompa szlamowa	PH 2400	2400 l/min
		pompa szlamowa	Subaru PTX 401 T	1200 l/min
		pompa pływakowa	Niagara	400 l/min
		pompa szlamowa	PH 2400	2400 l/min
	Raszewo Włociańskie	motopompa	Tohatsu VC 82 ASE	1600 l/min
		pompa szlamowa	WT 30X	1210 l/min
		pompa szlamowa	WT 40X	1600 l/min
		pompa pływakowa	Niagara 2	1200 l/min
gm. Dzierżążnia	Dzierżążnia	pompa szlamowa	WT 30X	1210 l/min
		pompa pływakowa	Niagara	400 l/min
gm. Naruszewo	Naruszewo	pompa szlamowa	Subaru PTX 301T	1300 l/min
		pompa pływakowa	Niagara	400 l/min

		pompa pływająca	Niagara	1200 l/min
		motopompa	Tohatsu VE 1500	1600 l/min
	Radzymin	motopompa	Tohatsu VC72AS	1200 l/min
		motopompa	M 8/8	800 l/min
		motopompa	M 8/8	800 l/min
		pompa szlamowa	Subaru PTX 401T	2000 l/min
	Strzembowo	motopompa	Niagara 3	1300 l/min
		motopompa	Mamut	2400 l/min
		motopompa	M 8/8 PO5	800 l/min
		pompa szlamowa	WT 20X	700 l/min
		pompa szlamowa	Yato YT85402	800 l/min
gm. Joniec	Joniec	pompa szlamowa	WT 40X	1600 l/min.
		motopompa	Tohatsu VC72AS	1200 l/min.
		pompa pływająca	Niagara 2Plus	1200 l/min
		pompa szlamowa	WT 40X	1600 l/min
		motopompa	Niagara 2Plus	400 l/min
		Pompa zanurzeniowa	EVAK PS-50.310	310 l/min
	Królewo	pompa szlamowa	WT 40X	1600 l/min
		motopompa	Tohatsu VC 82ASE	1600 l/min
		pompa szlamowa	WT 40X	1600 l/min
		pompa pływająca	Niagara	400 l/min
m. i gm. Nowe Miasto	Nowe Miasto	pompa szlamowa	WT 30X	1210 l/min
		pompa pływająca	Niagara	400 l/min
		motopompa	Tohatsu VC 82ASE	1600 l/min
		pompa szlamowa	WT 20X	700 l/min

	Latonice	pompa pływająca	Niagara 3	500 l/min
		pompa szlamowa	WT 30X	1200l/min
		pompa pływająca	Niagara	1200 l/min
		pompa szlamowa	Honda GX	750 l/min
		pompa szlamowa	WT 30X	1200l/min
m. Płońsk	Płońsk	pompa szlamowa	WT 30X	1210 l/min
		pompa pływająca	Niagara	400 l/min
		pompa szlamowa	WT 30X	400 l/min
		pompa pływająca	Niagara 2	400 l/min
		pompa szlamowa	WT 30X	400 l/min
		Pompa zanurzeniowa	TP400	200 l/min
gm. Płońsk	Kownaty	motopompa	Tohatsu VC 72AS	1250 l/min
		pompa szlamowa	WT 30X	1210 l/min
		pompa pływająca	Niagara	400 l/min
		pompa pływająca	AMPHIBIO	2470 l/min
		Pompa zanurzeniowa	EVAK	520 l/min
	Siedlin	motopompa	Tohatsu VC 82ASE	2050 l/min
		pompa szlamowa	WT 30X	1210 l/min
		pompa pływająca	Niagara	1200 l/min
		Pompa pływająca	Mamut	2400 l/min
		pompa szlamowa	WT 40X	1600 l/min
m. Raciąż	Raciąż	pompa szlamowa	INTEK I/C 206	1200 l/min
		pompa pływająca	Niagara	400 l/min
		pompa pływająca	Niagara	400 l/min
		motopompa	Niagara	1200 l/min

		pompa pływająca	Subaru PTU 406T	2000 l/min
		pompa zanurzeniowa	EVAK	520 l/min
gm. Raciąż	Kaczorowy	pompa szlamowa	WT 30X	1200 l/min
		pompa pływająca	Niagara	400 l/min
		motopompa	P07	800 l/min
		motopompa	Tohatsu	1600 l/min
	Unieck	pompa szlamowa	WT 40X	1640 l/min
		pompa pływająca	Niagara	400 l/min
		motopompa	Tohatsu VC 82 ASE	1600 l/min
	Koziebrody	motopompa	Tohatsu VC 72 AS	1200 l/min
		pompa szlamowa	WT 30X	1210 l/min
		Pompa zanurzeniowa	EVAK	310 l/min
m.i gm. Sochocin	Sochocin	pompa szlamowa	Koshintrash KTH 80X	1300 l/min
		pompa szlamowa	Tecumseh BH 40	400 l/min
		pompa pływająca	Niagara	400 l/min
		motopompa	Tohatsu VC 82 ASE	1600 l/min
		pompa pływająca	KGP 40M	1160 l/min
		pompa pływająca	Niagara 2	450 l/min
	Kołożąb	pompa szlamowa	WT 30X	1210 l/min
		motopompa	M8/8	800 l/min
		pompa pływająca	Niagara	1250 l/min
		motopompa	M8/8	800 l/min
		motopompa	Kohler	800 l/min
		pompa pływająca	MAMMOTH	2400 l/min
		pompa pływająca	MAMMOTH	2400 l/min

		Pompa szlamowa	HONDA	2400 l/min
gm. Załuski	Kroczewo	pompa pływająca	Niagara	400 l/min
		motopompa	WT 30X	1210l/min
	Nowe Wrońska	pompa szlamowa	WT 30X	1210 l/min
		pompa szlamowa	WT 30X	1210 l/min
		pompa pływająca	Niagara	400 l/min
		pompa pływająca	Niagara	1200 l/min
		motopompa	Tohatsu VC 72AS	1200 l/min

➤ Sprzęt pływający

Gmin/Miasto	Nazwa jednostki	Sprzęt	Rok produkcji
m. i gm. Płońsk	OSP Płońsk	Łódź śrubowa hybrydowa	2008
		Silnik zaburtowy – 37 kW	2008
		Łódź wiosłowa 4 Jacek 320	2017
		Łódź śrubowa płaskodenna - 6	2011
		Ponton wiosłowy Honda T30AE	2010
		Silnik zaburtowy 6KW Osapian	2012
		Przyczepa do łodzi	2008
		Przyczepka do łodzi	2011
m. i gm. Czerwińsk	OSP Czerwińsk	Łódź śrubowa – PIONIER MULT III	2023
		Silnik zaburtowy – 37 kW Mercury F 350	2023
		Przyczepa do łodzi	2023
m. i gm. Sochocin	OSP Sochocin	Łódź wiosłowa	2015
		Silnik zaburtowy 6kW	2020
		Łódź śrubowa hybrydowa	2008

m. i gm. Nowe Miasto	OSP Nowe Miasto	Silnik zaburtowy - 26kW	2008
		Przyczepa do łodzi	2008

4.1.4 Wyposażenie pozostałych jednostek OSP

Wyposażenie pozostałych jednostek OSP w podstawowy sprzęt wykorzystywany do gaszenia pożarów oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych przedstawiają poniższe tabele:

➤ Samochody

Gmina	Nazwa jednostki	Typ	Marka	Numer Operacyjny	Rok produkcji
1	2	3	4	5	6
Baboszewo	OSP Cywiny Woj.	GLM 16	Citroen	577 M 43	2001
	OSP Dramin	GLBM 0,8/1	Mercedes	577 M 45	2015
	OSP Niedarzyn	GCBA 5/35	Man	577 M 49	2009
	OSP Sarbiewo	GLM 8	Citroen	577 M 44	2001
Czerwińsk nad Wisłą	OSP Chociszewo	GBA 4,5/8	Star 660		1967
		GLBM 1,1/4	Iveco	578M43	2020
Dzierżążnia	OSP Kadłubowo	GCBA 3,5/8	Jelcz P 325	577 M 67	1981
	OSP Kucice	GBA-Rt 2,5/30	Renault	578M87	2006
	OSP Podmarszczyn	GBA 3/16	Renault	577 M 52	2000
	OSP Nowe Sarnowo	GLM 8	Żuk		1974
		GLM 8	Renault	577 M 47	2005
	OSP Starczewo W.	GLBM 0,2/4	Ford Transit	577 M 56	2009
	OSP Wierzbica Pań.	GLM 16	Ford Transit		2008
	OSP Nowe Gumino	GCBA 6/32	Jelcz	578 M 58	1989
Naruszewo	OSP Kozarzewo	GLM 12	Ford Transit	577 M 63	2008
	OSP Postróże	GLBA 1/1	Iveco Daily	577 M 66	2006

	OSP Zaborowo	GBA 2,8/16/32	MAN	377M47	1998
		GLM 8	Ford Transit	577M65	2003
	OSP Żukowo	GLBM 0,3/1	Gaz	578M77	2007
	OSP Sosenkowo	GLM 8	Ford Transit	577 M 75	2006
Nowe Miasto	OSP Karolinowo	GBM 2,5/8	Star 244	577 M 58	1989
		GBA 2,5/16/5	Man	577 M 59	2013
Płońsk	OSP Krępica	GLBM 0,1	Ford Transit	577 M 70	2007
	OSP Słoszewo	GLBM 0,1	Ford Transit	577 M 74	2012
	OSP Strachowo	GLM 16	Ford Transit	577 M 93	2000
Raciąż	OSP Bogucin	GLBM 0,1/4	Ford Transit	577 M 84	2003
	OSP Dobrska Kol.	GCBA 5/20	Iveco	577 M 77	2007
	OSP Jeżewo Wesel	GLBA-Rt 1/1/100	Iveco	577 M 73	2006
	OSP Kraszewo G.	GLBM 0,5/8	Lublin	577 M 71	1999
	OSP Krajkowo	SLRt	Ford Transit	577 M 78	2005
	OSP Szapask	GBA 2,5/16	Star 12.185	577 M 79	2005
Sochocin	OSP Drożdżyn	GBA 2,5/16	Star 244	577 M 87	1993
		GCBA 5/24	Jelcz	578 M 84	1997
	OSP Idzikowice	GLM 8	Lublin	577 M 88	1999
		GCBA 5/24	Jelcz	577 M 76	1999
	OSP Kępa	GLM 8	Lublin II	578 M 79	1998
	OSP Milewo	GLM 8	Lublin	577 M 72	1999
	OSP Smardzewo	GBA 2,5/16	Star 244	577 M 80	1988
	OSP Ślepowrony	GLBM 0,5/8	Lublin	577 M 83	2001
Żałuski	OSP Smulska	GLBM 0,9	Opel Mov.	577 M 94	2016
	OSP Szczytno	GLM 16	Lublin	577 M 99	2000
		GBA 2,5/20	Star 200	577 M 97	1987

	OSP Załuski	GBA 2,5/12	Magirus	578M98	1981
		GLBM 1/2/30	Mercedes Benz		2022

➤ Motopompy i pompy pożarnicze

Gmina	Jednostka OSP	Rodzaj pompy	Nazwa	Wydajność
gm. Baboszewo	Cywiny Wojskie	motopompa	Tohatsu VC 82 ASE	1600 l/min
		pompa szlamowa	WT 30 X	1200l/min
	Dramin	pompa pływająca	GXV 390	2400 l/min
		motopompa	M8/8	800 l/min
	Niedarzyn	motopompa	M 8/8	800 l/min
		pompa szlamowa	WT 30 X	1210 l/min
		pompa pływająca	Niagara	400 l/min
		pompa szlamowa	Honda	2400 l/min
	Sarbiewo	motopompa	PO-5	800l/min
		motopompa	M 8/8	800 l/min
m.i gm. Czerwińsk n.Wisłą	Chociszewo	pompa szlamowa	PH 2400	1600 l/min
gm. Dzierżążnia	Nowe Gumino	pompa szlamowa	Subaru PTV 406T	2000 l/min
	Kadłubowo	motopompa	M 8/8	800 l/min
		pompa szlamowa	Flora PS 40 CX	1600 l/min
	Kucice	pompa szlamowa	Subaru PTV 406T	2000 l/min
	Podmarszczyn	pompa pływająca	Niagara	400 l/min
		motopompa	Tohatsu VC 72AS	1200 l/min
		motopompa	M 8/8	800 l/min
	Nowe Sarnowo	pompa szlamowa	Subaru PTV 406T	2000 l/min
		pompa szlamowa	Bico WB 30 CX	1000 l/min

	Starczewo Wlk.	motopompa	Tohatsu VC 72AS	1200 l/min
	Wierzbica Pańska	motopompa	Tohatsu VC 72AS	1200 l/min
gm. Naruszewo	Kozarzewo	motopompa	Tohatsu VC 72AS	1200 l/min
		pompa szlamowa	WT 30 X	1210 l/min
	Postróże	motopompa	M 8/8	800 l/min
		motopompa	Honda	1000 l/min
	Sobanice	motopompa	M 8/8	800 l/min
	Zaborowo	motopompa	M 8/8	800 l/min
	Żukowo	pompa szlamowa	Subaru PTX 301T	1300 l/min
		motopompa	M 8/8	800 l/min
m i gm. Nowe Miasto	Karolinowo	motopompa	M 8/8	800 l/min
gm. Płońsk	Krępieca	pompa pływakowa	Niagara	400 l/min
		pompa szlamowa	WT 30X	1210 l/min
		motopompa	Tohatsu VC 82 ASE	1600 l/min
	Słoszewo	pompa pływakowa	Niagara	400 l/min
		pompa szlamowa	WT 30X	1210 l/min
		motopompa	Tohatsu VC 82 ASE	1600 l/min
	Strachowo	pompa pływakowa	Niagara	400 l/min
		motopompa	Tohatsu	1210 l/min
		pompa szlamowa	WT 30 X	1210 l/min
gm. Raciąż m. i gm. Sochocin	Bogucin	motopompa	Tohatsu VC 82 ASE	1600 l/min
		pompa pływakowa	Niagara	400 l/min
		pompa szlamowa	WT 30 X	1210 l/min
	Kraszewo Gaczuły	motopompa	M 8/8	800 l/min
		pompa szlamowa	WT 30 X	1200 l/min

	Szapsk	motopompa	Tohatsu VC 82 ASE	1600 l/min
m. i gm. Sochocin	Drożdżyn	pompa pływająca	Niagara	400 l/min
		motopompa	M 8/8	800 l/min
		pompa szlamowa	WT 30 X	1210 l/min
	Idzikowice	pompa szlamowa	WT 30X	1210 l/min
		pompa pływająca	Niagara	400 l/min
		motopompa	M 8/8	800 l/min
	Smardzewo	motopompa	M 8/8	800 l/min
		pompa szlamowa	WT 30 X	1210 l/min
		pompa pływająca	Niagara	450 l/min
		pompa zanurzeniowa	Aries	810/min
	Kępa	motopompa	M 8/8	800 l/min
	Ślepowrony	motopompa	M 8/8	800 l/min
		pompa szlamowa	WT 30X	1210 l/min
		pompa pływająca	Niagara	400 l/min
	Kondrajec	pompa szlamowa	WT 30X	1210 l/min
gm. Załuski	Szczytno	motopompa	Tohatsu VC 82 ASE	1600 l/min
		pompa pływająca	Niagara	400 l/min
		pompa szlamowa	WT 40X	700 l/min
	Smulska	pompa pływająca	Niagara	400l/min
		pompa szlamowa	WT 30X Honda	1210 l/min
	Załuski	pompa pływająca	Niagara	450 l/min
		pompa pływająca	Honda GVX 160	1200 l/min
		pompa szlamowa	PH 2400	2400 l/min

➤ Sprzęt pływający

Gmin/Miasto	Nazwa jednostki	Sprzęt	Rok produkcji
m.i gm. Czerwińsk n. Wisłą	OSP Chociszewo	Łódź śrubowa – Mamry 430	2015
		Silnik zaburtowy 7 kW	2017
		Przyczepka do łodzi	2017

4.1.5 Organizacja zabezpieczenia logistycznego długotrwałych działań ratowniczo-gaśniczych.

- Zabezpieczenie logistyczne długotrwałych akcji obejmuje:
 - przyjmowanie i rozlokowanie zaalarmowanych, zadysponowanych sił i środków,
 - zorganizowanie, utrzymanie i nadzorowanie sieci łączności, sieci powiadamiania i alarmowania,
 - zakwaterowanie zadysponowanych sił łącznie z siłami zadysponowanymi w celu podmiany,
 - wyżywienie uczestników akcji gaśniczej,
 - zabezpieczenie dostatecznej ilości środków gaśniczych oraz możliwości wymiany uszkodzonego, niesprawnego wyposażenia samochodów gaśniczych,
 - zabezpieczenie medyczo - sanitarne,
 - zapewnienie uzupełnienia materiałów pędnych i smarów,
 - zabezpieczenie transportowe, techniczne oraz naprawy bieżące awaryjne pojazdów i sprzętu specjalistycznego,
- Celem prawidłowego zrealizowania zadań zabezpieczenia logistycznego takiej akcji ratowniczej powołuje się zespół KP PSP w składzie:
 - szef zespołu logistyki wchodzący w skład sztabu akcji podlega szefowi sztabu, który organizuje, kieruje i nadzoruje całość zabezpieczenia logistycznego,
 - oficera (podoficera) ds. zabezpieczenia kwatermistrzowsko - technicznych, który realizuje następujące zadania:
 - zakwaterowania,
 - wyżywienia,
 - zapasu i dostawy środków gaśniczych,
 - wymiany, uzupełniania uszkodzonego podczas akcji wyposażenia specjalistycznego,
 - transportowe,
 - pomocy technicznej,
 - napraw pojazdów i sprzętu,
 - gospodarki materiałami pędnymi i smarami.

➤ **zabezpieczenie logistyczne przyjmowania sił i środków, środków gaśniczych oraz zakwaterowania i wyżywienia.**

Szef zespołu logistyki utrzymuje stałą łączność z szefem sztabu i jest zobowiązany kierować żądane siły i środki zabezpieczenia logistycznego na odcinki bojowe.

Punkt przyjęć sił i środków może być oparty o strażnicę PSP w Płońsku, strażnice OSP jak również o inne stałe obiekty (szkoły, zakłady pracy itp.).

W przypadku braku takich obiektów, należy ten punkt zorganizować w oparciu o pełne wyposażenie polowe.

Środki gaśnicze.

- środek pianotwórczy dostarczany jest na miejsce zdarzenia beczkach samochodem kwatermistrzowskim SLKw,
- odpowiedzialnym za realizację jest funkcjonariusz ds. kwatermistrzowsko – technicznych.

Neutralizatory i sorbenty.

- osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie logistyczne w zakresie neutralizatorów i sorbentów – funkcjonariusz ds. kwatermistrzowsko – technicznych w KP PSP Płońsk),
- KP PSP w Płońsku dysponuje ok. 920 kg sorbentu COMPACT,
- sorbent na miejsce zdarzenia dostarczany jest samochodem SLKw – Mercedes-Benz SPRINTER,
- sorbent naturalny (słoma, piasek) pozyskiwany jest od firm, instytucji prywatnych i państwowych),
- neutralizatory pozyskiwane są od firm prywatnych,
- w przypadku braku właściwego sorbentu i/lub neutralizatora pozyskiwany jest on poprzez WSKR.

➤ zabezpieczenie logistyczne w zakresie materiałów pędnych i transportowo - technicznych.

Uzupełnienie materiałów i smarów odbywa się:

- przy wykorzystaniu stacji paliw ORLEN na terenie całego kraju poprzez karty flotowe znajdujące się na każdym samochodzie KP PSP w Płońsku,
- dostarczanie paliw do poszczególnych pojazdów znajdujących się na odcinkach bojowych samochodem SLKw z beczkami 5 x 200 litrów,
- osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie logistyczne w zakresie materiałów pędnych i transportowo – technicznych – funkcjonariusz ds. kwatermistrzowsko – technicznych w KP PSP Płońsk)

Naprawy sprzętu dokonywane będą w następujący sposób:

- na bazie własnego zaplecza technicznego KP PSP w Płońsku – w przypadku niewielkiej usterki,
- w warsztatach Firmy Trans-Port 2 w Płońsku przy ul. Mazowieckiej 7 lub serwis firmowy w przypadku usterek przekraczających możliwości zaplecza technicznego KP PSP w Płońsku,
- jeżeli sprzęt ulegnie awarii (uniemożliwiającej dalszą jazdę) podczas akcji lub w innych przypadkach poza Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą wówczas zostanie on odholowany przy użyciu samochodów będących w dyspozycji KP PSP w Płońsku lub sprzętu specjalistycznego do miejsca naprawy (warsztaty Firmy Trans-Port 2 w Płońsku przy ul. Mazowieckiej 7 lub serwis firmowy).

Rozmieszczenie jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu płońskiego przedstawia załącznik nr 3.

4.1.6 Analiza obszaru działania podmiotu ratowniczego wyznaczonego czasem przybycia do miejsca zdarzenia od momentu powiadomienia.

Średnie czasy dysponowania podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w obszar chroniony do pożarów, tj. tzw. gotowość operacyjną przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka	Gotowość operacyjna w warunkach dziennych	Gotowość operacyjna w warunkach nocnych
1	Państwowa Straż Pożarna	1 min	2 min
2	Ochotnicze Straże Pożarne włączone do KSRG	7 min	9 min
3	Ochotnicze Straże Pożarne typu S spoza KSRG	10 min	15 min

- Zasięg stref przybycia JRG PSP Płońsk i OSP włączonych do KSRG do miejsca zdarzenia w przedziale czasowym **do 8, 15 i 30 min** (prędkość 60 km/h) – przedstawiono na mapach stanowiących załączniki nr 1 i nr 2.

Poszczególne zasięgi dojazdów w strefach czasowych zostały wyznaczone na podstawie uzyskanych informacji, analizy warunków topograficznych i parametrów środków transportu (samochodów gaśniczych).

W strefie dojazdu 8 minut znajdują się wszystkie miasta i 11 miejscowości gminnych powiatu płońskiego o większym skupieniu ludności, w których znajduje się większość obiektów użyteczności publicznej. W strefie dojazdu 15 minut znajduje się 1 miejscowość gminna (Żałuski). Wynika to z faktu, iż w miejscowości tej nie ma jednostki OSP w KSRG. Strefa dojazdu do 15 minut obejmuje ok. 98% całego powiatu płońskiego.

W przypadku obszaru chronionego JRG i PJRG do 30 minut objęte jest ok. 90% powiatu oraz dodatkowo obszary chronione na terenie powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, żuromińskiego, sierpeckiego, pułtuskiego, nowodworskiego oraz plockiego. Część powiatu płońskiego na terenie gminy Nowe Miasto stanowi obszar chroniony dla JRG Ciechanów oraz część gmin Czerwińsk nad Wisłą i Żałuski stanowi obszar chroniony dla JRG Nowy Dwór Mazowiecki.

4.1.7 Propozycje w sprawie rozmieszczenia i doposażenia w sprzęt sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego celem zapewnienia optymalnych warunków do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w obszarze przybycia podmiotów ratowniczych do 15 minut.

W związku z zapewnieniem odpowiedniego czasu przybycia podmiotów ratowniczych należy w najbliższym czasie zwrócić uwagę na ponowne włączenie do systemu KSRG jednostki OSP Kownaty (gm. Płońsk) - planowane włączenie styczeń 2026 r. Jednostka ta posiada odpowiednią ilość przeszkolonych ratowników pozwalającą prowadzić skuteczne działania ratowniczo – gaśnicze oraz zasób sprzętowy.

W związku z dynamicznym rozwojem miasta związanym z budową licznych bloków mieszkalnych, których wysokość sięgają 8 kondygnacji, należy zwrócić uwagę na wymianę SHD w JRG Płońsk na SD z większym zasięgiem. Wymiana w znacznym stopniu przyczyni się do podjęcia skutecznych działań ratowniczo – gaśniczych na najwyższych kondygnacjach. Dotychczasowy sprzęt którego wysokość po rozłożeniu wynosi 25 metrów, jest nie wystarczająca podczas działań przy tego typu budowlach.

KP PSP w Płońsku posiada na wyposażeniu nową łódź śrubową płaskodenną wraz z przyczepą do łodzi oraz Quada UTV Polaris Ranger 1000 wraz z przyczepką. Zarówno łódź jak również Quad przewidziane są m.in. do działań przeciwpowodziowych. Stąd wynika potrzeba ich sprawnego przetransportowania często w trudny teren. Obecny SLRR-Isuzu nie spełnia wszystkich kryteriów, dodatkowo często ulega awariom dlatego zasadnym jest wymiana na nowego SLRR z odpowiednimi parametrami technicznymi.

Powyższe zmiany należy uwzględnić w normatywie minimalnego wyposażenia jednostek organizacyjnych PSP. Z roku na rok rośnie ilość zdarzeń wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej, przez co dotychczasowe normy wyposażenia uległy przedawnieniu i nie wystarczają w celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia operacyjnego, stąd należy zwrócić uwagę na podniesienie standardów wyposażenia aby zapewnić optymalne zaplecze sprzętowe.

4.1.8 Realizacja działań ratowniczych przez siły i środki specjalistycznych grup ratowniczych spoza powiatu.

W sytuacji gdy charakter zdarzenia wymaga użycia specjalistycznych grup ratowniczych i/lub siły i środki powiatu są niewystarczające do likwidacji skutków zaistniałego zdarzenia dodatkowe siły i środki dysponowane są poprzez SK KW PSP w Warszawie.

Zgodnie z Rozkazem nr 90/2025 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 04 marca 2025r. w sprawie zorganizowania odwołu operacyjnego Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP specjalistyczne grupy ratownicze wytypowane do realizacji działań na terenie powiatu płońskiego to:

- grupa poszukiwawczo - ratownicza "WARSZAWA 9" – poziom gotowości A, B, C;
- grupa wysokościowa 'PŁOCK 7' – poziom gotowości A
- grupa wysokościowa "WARSZAWA 7" – poziom gotowości B;
- grupa wodno - nurkowa "PŁOCK 5" – poziom gotowości A;
- grupa wodno - nurkowa "WARSZAWA 5" – poziom gotowości B, C, SGS A, SGS B;
- grupa wodno – nurkowa "PODKARPACIE"- C-CHEM
- grupa wodno – nurkowa "TORUŃ" – SGS C
- grupa chemiczno - ekologiczna "WARSZAWA 6" – poziom gotowości B, C, D, E, L;
- grupa chemiczno - ekologiczna "CIECHANÓW 6" – poziom gotowości A;
- grupa ratownictwa technicznego "WARSZAWA 8" – poziom gotowości A, B, C.

Lokalizacja grup specjalistycznych przewidzianych do działań na terenie powiatu płońskiego z zasięgami dojazdu przedstawia załącznik nr 3.

4.2 Ratownictwo techniczne

Na terenie powiatu płońskiego działania w zakresie ratownictwa technicznego realizują następujące podmioty:

- Państwowa Straż Pożarna,
- Ochotnicze Straże Pożarne włączone do KSRG.

4.2.1 Wyposażenie JRG PSP w Płońsku

Wyposażenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku w podstawowy sprzęt wykorzystywany do ratownictwa technicznego przedstawiają poniższe tabele:

➤ Samochody gaśnicze i specjalne

Lp.	Typ samochodu	Marka	Nr operacyjny	Rok produkcji
1.	GCBA 5,2/32/4	Volvo	571 M 25	2022
2.	GCBA 5/40	Man	571 M 26	2015
3.	GBA-Rt 2/28	Renault	571 M 21	2023
4.	GBA 2,5/30	Renault	571 M 22	2011
5.	SHD 25	Man	571 M 53	2010
6.	SLRR	Isuzu	571 M 90	2016
7.	SLOp	Skoda Octavia II	570 M 92	2009
8.	SLOp	Opel Astra III	570 M 93	2007
9.	SLOp	Fiat Doblo	570 M 91	2017
10.	Mikrobus	Renault Trafic	570 M 55	2014
11.	SLKw	Mercedes-Benz SPRINTER	570 M 81	2023
12.	Quad UTV	Polaris Ranger 1000	571 M Q1	2020

➤ Hydrauliczny sprzęt ratunkowy

Lp.	Nazwa urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość
1	2	3

1.	Pompa hydrauliczna DUO DPU 61 PC 25 /Holmatro/	1
2.	Cylinder rozpierający TR 4350C /Holmatro/	1
3.	Nożyce hydrauliczne CU 4050 C /Holmatro/	1
4.	Rozpieracz ramieniowy SP4260 C /Holmatro/	1
5.	Rozpieracz ramieniowy SP 3240 /Holmatro/	1
6.	Osprzęt do narzędzi hydraulicznych LUKAS	1 kpl.
7.	Otwieracz do drzwi LUCAS HTS 90	1
8.	Zestaw do przecinania pedałów LUKAS LSH 4	1 kpl.
9.	Osprzęt do narzędzi hydraulicznych Holmatro	1 kpl.
10.	Osprzęt do narzędzi hydraulicznych	1 kpl.
11.	Rozpieracz ramieniowy /LUKAS/	1
12.	Nożyco rozpieracz Kombi S.C. 358 /LUKAS/	1
13.	Cylinder rozpierający R 412 /LUKAS/	1
14.	Cylinder rozpierający R 414 /LUKAS/	1
15.	Pompa hydrauliczna P 635 /LUKAS/	1
16.	Nożyce hydrauliczne S788 /LUKAS/	1
17.	Cylinder rozpierający R 412 /LUKAS/	1
18.	Pompa hydrauliczna /LUKAS/	1
29.	Rozpieracz ramieniowy /LUKAS/	1
20.	Nożyce hydrauliczne /LUKAS/	1

➤ Pneumatyczny sprzęt ratowniczy

Lp.	Nazwa urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość
1.	Poduszka wysokociśnieniowa Vetter V40	5
2.	Poduszka wysokociśnieniowa Vetter V24	1
3.	Osprzęt do zestawu pneumatycznego	3 kpl.

4.	Zestaw poduszek niskociśnieniowych wysokiego podnoszenia (2 poduszki) LAB 16	1 kpl.
5.	Poduszka wysokociśnieniowa Vetter V 68	2

➤ Sprzęt mechaniczny

Lp.	Nazwa urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość
1.	Piła do cięcia betonu i stali STIHL TS 400	1
2.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL MS 230	1
3.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL MS 361	1
4.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL MS 260	1
5.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL MS 311	2
6.	Piła do cięcia betonu i stali STIHL TS 700	1
7.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL MS 261C	1
8.	Piła tarczowa Milwaukee	1
9.	Piła tarczowa HUSQVARNAK770	2
10.	Piła szablata	1
11.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL MS 462 CMR	1

➤ Sprzęt i urządzenia specjalistyczne do ratowania ludzi

Lp.	Nazwa sprzętu lub urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość
1	Trójnóg ratowniczy Protecta + 7 x lina 25 m +3 x 50m	1
2	Uprząż ratownicza dwuczęściowa Technic Steel Speed	11
	Uprząż ratownicza dwuczęściowa Protekt	4
3	Zestaw ratowniczy PSP R1 (deska ortopedyczna + szyny Kramera)	3
4	Zestaw ratowniczy PSP R1 (deska ortopedyczna + szyny Kramera) + Defibrylator	1

5	Nosze typu deska	2
6	Nosze podbierakowe	1
7	Nosze typu deska – zestaw pediatryczny	2
8	Nosze płachtowe	2
9	Zestaw do tlenoterapii masowej 10l	1

➤ Sprzęt pływający

Lp.	Oznaczenie /nazwa/ sprzętu	Ilość
1.	Łódź śrubowa płaskodenna Pioner 50 km + przyczepa do łodzi Branderup	1
2.	Łódź z silnikiem zaburtowym 10 kM + przyczepka podłodziowa	1
3.	Łódź śrubowa - ponton	1

4.2.2 Wyposażenie Posterunku JRG Raciąż

Wyposażenie Posterunku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Raciążu w podstawowy sprzęt wykorzystywany do ratownictwa technicznego przedstawiają poniższe tabele:

➤ Samochody gaśnicze i specjalne

Lp.	Typ samochodu	Marka	Nr operacyjny	Rok produkcji
1.	GBA-Rt 2,5/16/4	Mercedes	571 M 23	2015
2.	GCBA 5/36/5	Man	571 M 27	2013

➤ Hydrauliczny sprzęt ratunkowy

Lp.	Nazwa urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość
1	2	3
1.	Pompa hydrauliczna P630SG /LUKAS/	1
2.	Cylinder rozpierający R410 /LUKAS/	1
3.	Cylinder rozpierający R412 /LUKAS/	1
4.	Nożyce hydrauliczne S 311 /LUKAS/	1

5.	Nożyco rozpieracz Kombi S.C. 357 /LUKAS/	1
6.	Rozpieracz ramieniowy SP 510 /LUKAS/	1
7.	Pompa hydrauliczna ręczna LH 2/1,8 /LUKAS/	1
8.	Pompa hydrauliczna V400S SIMO-1065144 /WEBER/	1
9.	Nożyce hydrauliczne RSX160-50-1050539 /WEBER/	1
10.	Rozpieracz hydrauliczny SP49-5933633 /WEBER/	1
11.	Osprzęt do narzędzi hydraulicznych	1 kpl.
12.	Pompa hydrauliczna ręczna LUKAS LH 2/1,8	1

➤ Pneumatyczny sprzęt ratowniczy

Lp.	Nazwa urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość
1.	Poduszka wysokociśnieniowa Vetter V5	1
2.	Poduszka wysokociśnieniowa Vetter V18	1
3.	Osprzęt do zestawu pneumatycznego	1 kpl.
4.	Poduszka wysokociśnieniowa Vetter V 31	1

➤ Sprzęt mechaniczny

Lp.	Nazwa urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość
1.	Piła do cięcia betonu i stali STIHL	1
2.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL MS 311	1
3	Piła spalinowa do cięcia betonu i stali HUSQVARNA K760	1
4.	Piła spalinowa do cięcia betonu i stali Partner K 1200	1
5.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL MS 230	1
6.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL MS 440	1
7.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL 023	1
8.	Piła szablata Milwaukee M18 CSX	1

➤ Sprzęt i urządzenia specjalistyczne do ratowania ludzi

Lp.	Nazwa sprzętu lub urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość
1	Trójnóg ratowniczy z możliwością mocowania wyciągarki	1
2	Szelki ratownicze	4
3	Zestaw ratowniczy PSP R1 (deska ortopedyczna + szyny Kramera)	1
4	Zestaw ratowniczy PSP R1 (deska ortopedyczna + szyny Kramera) + Defibrylator	1
5	Nosze typu deska	1
6	Nosze płachtowe	1
7	Nosze składane	1

4.2.3 Wyposażenie jednostek OSP w KSRG

Wyposażenie jednostek OSP w KSRG w podstawowy sprzęt wykorzystywany do ratownictwa technicznego przedstawiają poniższe tabele:

➤ Samochody

Gmin/Miasto	Jednostka	Typ samochodu	Marka	Nr operacyjny	Rok produkcji
gm. Baboszewo	OSP Baboszewo	GCBA 5/35/4	Man	MF 579-41	2022
		SH 18	Star 200	MF 579-81	1986
	OSP Dziektarzewo	GCBA 3/28/4,3	Renault D16	MF 579-99	2020
	OSP Wola Folwark	GCBA 5/35	Man	MF 579-42	2011
m.i gm. Czerwińsk nad Wisłą	OSP Czerwińsk nad Wisłą	GCBA 3/28	Volvo FL	MF 579-46	1997
		GLBM-Rt 0,2/0,8	Volkswagen Crafter	MF 579-59	2022
	OSP Stare Radzikowo	GCBA 3/28,5/3,3	Renault	MF 579-67	2020
		SLRt	Iveco Daily	MF 579-68	2006

	OSP Raszewo	GBA 2,8/16	Man	MF 579-54	1991
		GLBM-Rt 0,3/0,5	Renault	MF 579-47	2022
gm. Dzierżążnia	OSP Dzierżążnia	GCBA 4/24/4	Renault	MF 579-51	2016
		SLRt	Ford Transit	MF 579-61	2008
gm. Joniec	OSP Joniec	GCBA 4,2/30/4,6	Volvo	MF 579-52	2020
		GBA 2,5/16	Star 1466	MF 579-97	2006
	OSP Królewo	GBA 3/30/30	MAN	MF 578-56	2025
		GLBM 03/4	Renault	MF 579-72	2021
gm. Naruszewo	OSP Naruszewo	GCBA 3/16/4,6	Volvo	MF 579-64	2017
	OSP Radzymin	GBA 2,5/16	Star 244	MF579-60	1982
		GCBA 5/32/2,5	MAN	MF 579-77	2001
	OSP Strzembowo	GBA 1,7/16	MAN	MF 579-88	1993
m. i gm. Nowe Miasto	OSP Nowe Miasto	GBA 2,5/20	MAN	MF 579-66	2007
		GCBA 4,2/16	Volvo FL	MF 579-49	2021
	OSP Latonice	GBA 4,1/16	Volvo FL	MF 579-82	2023
		GBA 2,5/16	Star 244	MF 579-43	1986
gm. Płońsk	OSP Kownaty	GBA 2,5/16	MAN	MF 579-65	2007
	OSP Siedlin	GLBA – Rt 1/0,8	VW Crafter	MF 579-78	2021
		GCBA 5/42,,7/5,7	MAN	MF 579-94	2024
m. Płońsk	OSP Płońsk	GCBA 5/40	Man	MF 579-50	2006
m. Raciąż	OSP Raciąż	GCBA 5/36	Scania	MF 579-74	2011
		GLBM -Rt 03/05	Opel Movano	MF 579 -75	2018

gm. Raciąż	OSP Kaczorowy	GBA 3,5/28,5/4,3	Renault MDB3	MF 579-76	2022
	OSP Unieck	GCBA 3/24	Scania P360	MF 579-70	2018
	OSP Koźmierz	GCBA 5/20	Iveco	MF 579-83	2002
m. i gm. Sochocin	OSP Sochocin	GBA 2,5/16	Star 70/LE	MF 579-89	2004
		GCBA 4,0/28,,7/6,8	MAN	MF 579-852025	
	OSP Kołoząb	GLBA 1/1	Iveco	MF 578-97	2006
		GCBA 4/32	Jelcz 315	MF 579-71	2007
gm. Załuski	OSP Nowe Wrońska	GCBA 4,5/30	Mercedes-Benz	MF 579-95	2014
		GCBA 4/30,1/4,5	Renault	MF 579-96	2025
	OSP Kroczewo	GLBM 0,9	Opel Movano	MF 579-44	2016

➤ Hydrauliczny sprzęt ratowniczy

Gmin/Miasto	Jednostka OSP	Rodzaj sprzętu	Producent	Typ
1	2	3	4	5
gm. Baboszewo	Baboszewo	pompa spalinowa	Holmatro	PU 30C
		nożyce	Holmatro	CU4050C
		rozpieracz ramieniowy	Holmatro	SP 4240C
		mininożyce	Holmatro	8UPA04H
	Dziektarzewo	pompa spalinowa	Lukas	P 630 SG
		nożyce	Lukas	S3777
		rozpieracz ramieniowy	Lukas	SP333
		otwieracz do drzwi	Lukas	
	Wola Folwark	mininożyce	Lukas	S 120
		pompa spalinowa	Holmatro	SPU 35 P

		nożyco rozpieracz	Holmatro	CT 4150
m. i gm. Czerwińsk nad Wisłą	Czerwińsk nad Wisłą	pompa spalinowa	Lukas	P 630 SG
		nożyce	Lukas	S 311
		rozpieracz ramieniowy	Lukas	SP 310
		pompa spalinowa	Lukas	P630 SG
		nożyce hydrauliczne	Lukas	S377
		rozpieracz ramieniowy	Lukas	SP333
	Stare Radzikowo	nożyco rozpieracz kombi	Lukas	LKS 35-FN
		pompa hydrauliczna	Lukas	1425
		pompa hydrauliczna	Lukas	P630 SG
		Nożyce hydrauliczne	Lukas	S 377
		rozpieracz ramieniowy	Lukas	SP 333
		cylinder rozpierający	Lukas	R 412
	Raszewo	cylinder rozpierający	Lukas	R412
		nożyce hydrauliczne	Lukas	S377
		rozpieracz ramieniowy	Lukas	SP333
		pompa hydrauliczna	Lukas	P630 SG
gm. Dzierżążnia	Dzierżążnia	pompa spalinowa	Holmatro	SPU 35PC
		nożyco rozpieracz	Holmatro	CT4150C
gm. Joniec	Joniec	pompa spalinowa	Holmatro	PU 2060U
		rozpieracz kolumnowy	Holmatro	RAM 2005U
		nożyce	Holmatro	2001U
		nożyco rozpieracz kombi	Holmatro	2002U
	Królewo	cylinder rozpierający	Lukas	R521e3
		nożyce hydrauliczne	Lukas	

		nożyce hydrauliczne	Lukas	S 789e3
		otwieracz do drzwi	Lukas	HTS99
		rozpieracz ramieniowy	Lukas	SP 555e3
gm. Naruszewo	Naruszewo	pompa hydrauliczna	Lukas	P 630 SG
		nożyco rozpieracz kombi	Lukas	SC 357
		nożyce hydrauliczne	Lukas	S 312
		rozpieracz ramieniowy	Lukas	SP 333
		pompa hydrauliczna	Lukas	P 650 SG
	Radzymin	Pompa hydrauliczna	Lukas	P 650 SG
		nożyce hydrauliczne	Lukas	S 510
		Rozpieracz ramieniowy	Lukas	SP 510
	Strzembowo	Pompa hydrauliczna	Lukas	RKA 2/2,7
		cylinder rozpierający	Lukas	LZR 12/300
		nożyce hydrauliczne	Lukas	S 90
		rozpieracz ramieniowy	Lukas	SP 90
m. i gm. Nowe Miasto	Nowe Miasto	pompa spalinowa	Holmatro	2030 U
		nożyco – rozpieracz	Holmatro	2002 U
		nożyco- rozpieracz	Holmatro	2009 U
		cylinder rozpierający	Lukas	R 412
		pompa hydrauliczna	Lukas	P 630 SG
		nożyce hydrauliczne	Lukas	S 377
		rozpieracz ramieniowy	Lukas	SP 333
	Latonice	cylinder rozpierający	Holmatro	2006U
		rozpieracz ramieniowy	Holmatro	SP4240
		pompa hydrauliczna	Holmatro	2060 DU

		pompa hydrauliczna	Holmatro	HTW 1800BU
		cylinder rozpierający	Holmatro	2004U
		nożyce hydrauliczne	Holmatro	CU 4050
gm. Płońsk	Kownaty	pompa spalinowa	Weber	V40S
		cylinder rozpierający	Weber	RZ2-1290
		nożyce hydrauliczne	Weber	RSX200-107
		rozpieracz ramieniowy	Weber	SP49
	Siedlin	pompa spalinowa	Weber	V50 ECO
		nożyce hydrauliczne	Weber	RSX 160
		rozpieracz ramieniowy	Weber	SP 90
		Otwieracz do drzwi	Lukas	
		cylinder rozpierający	Lukas	R521E3
		nożyce hydrauliczne	Lukas	S789E3
		rozpieracz ramieniowy	Lukas	SP555E3
m. Raciąż	Raciąż	pompa spalinowa	Holmatro	EHS 4000
		nożyco - rozpieracz	Holmatro	HMP 1425 H
		rozpieracz ramieniowy	Holmatro	RAM 1040RA
		nożyce	Holmatro	HS 1412 H
		pompa spalinowa	Holmatro	HTW300ABU
		otwieracz do drzwi	Holmatro	HDO 100
		pompa spalinowa	Holmatro	SR 20 PC
		rozpieracz kolumnowy	Holmatro	RA 4331 C
		mini nożyce	Holmatro	HMC 8 U
		nożyce	Holmatro	CU4050NCTII
		rozpieracz ramieniowy	Holmatro	SP 4240 C
		cylinder rozpierający	Holmatro	RA4331C

gm. Raciąż	Kaczorowy	pompa spalinowa	Holmatro	SR40PC2
		nożyco - rozpieracz	Holmatro	CT4150C
	Unieck	pompa spalinowa	Holmatro	SR40PC2
		nożyco - rozpieracz	Holmatro	CT4150C
		otwieracz do drzwi	Holmatro	HDO 100
		obcinacz do drzwi	Holmatro	
	Koziebrody	pompa hydrauliczna	Holmatro	2061PU
		cylinder rozpierający	Holmatro	RA 3331
		nożyce	Holmatro	CU3020
		rozpieracz ramieniowy	Holmatro	SP 5240
m.i gm. Sochocin	Sochocin	pompa spalinowa	Lukas	1245
		nożyco - rozpieracz	Lukas	LKS 35 EN
		nożyce	Lukas	S 311
		pompa hydrauliczna	Lukas	P 630 SG
		nożyce hydrauliczne	Lukas	S 377
		rozpieracz ramieniowy	Lukas	SP 555
		otwieracz do drzwi	Lukas	HTS99
	Kołożąb	pompa hydrauliczna	Lukas	P630 SG
		rozpieracz ramieniowy	Lukas	SP 333
		nożyce hydrauliczne	Lukas	S 312
		cylinder rozpierający	Lukas	R 412
		Nożyco rozpieracz	Lukas	LKS 35EN
		Pompa hydrauliczna	Lukas	GO-3T
gm. Załuski	Nowe Wrońska	pompa spalinowa	Holmatro	SR40PC2
		nożyco - rozpieracz	Holmatro	CT4150C
		nożyce hydrauliczne	Holmatro	CU505I

		otwieracz do drzwi	Lukas	HTS 99
		rozpieracz ramieniowy	Lukas	SP 555
		pompa hydrauliczna	Lukas	P630 SGAT
		nożyce hydrauliczne	Lukas	S 789
	Kroczewo	pompa spalinowa	Holmatro	SR 40 PC 2S
		cylinder rozpierający	Holmatro	RA 4322 C
		nożyce hydrauliczne	Holmatro	CU 5050
		rozpieracz ramieniowy	Holmatro	SP 5240

➤ Mechaniczny sprzęt ratowniczy

Gmina	Jednostka OSP	Rodzaj piły	Nazwa	długość prowadnicy /średnica tarczy
1	2	3	4	5
gm. Baboszewo	Baboszewo	pilarka do drewna	Stihl MS 440	400 mm
		pilarka do drewna	Stihl 029	370 mm
		piła do betonu i stali	Stihl TS 400	350 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 231	350 mm
		pilarka do drewna	Stihl HT 135	300 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 251	350 mm
		piła ratownicza	Stihl 462 C-MR	500 mm
		piła ratownicza	Stihl MS 881	900 mm
	Dziektarzewo	pilarka do drewna	Stihl	350 mm
		pilarka do drewna	Oleo Mac	370 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS290	370 mm
		piła tarczowa	Stihl TS 710.Oi	125 mm
	Wola Folwark	pilarka do drewna	Stihl MS 290	370 mm
		piła do betonu i stali	Stihl TS 400	350 mm

		pilarka do drewna	Stihl MS 461 R	480 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 231	370 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 461R	400 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS231	370 mm
m. i gm. Czerwińsk nad Wisłą	Czerwińsk nad Wisłą	pilarka do drewna	Stihl MS 230	350 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 250	350 mm
		pilarka do betonu i stali	Stihl MS TS420	350 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS194T	350 mm
	Raszewo Włociańskie	pilarka tarczowa	Stihl TS 420	125 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 391	400 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS440	400mm
		pilarka do drewna	Stihl MS194 T	350 mm
		piła do betonu i stali	Stihl TS 700	400 mm
	Stare Radzikowo	pilarka do drewna	Stihl HT135	350 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS211	350 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS251	400 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS461	400 mm
		pilarka do drewna	Stihl HT133	350 mm
		pilarka do drewna	Homelite 4518	350 mm
		pilarka do betonu i stali	Stihl TS420	300 mm
		pilarka do drewna	Stihl GS 461	400 mm
		pilarka do betonu	Stihl MS291	350 mm
gm. Dzierżążnia	Dzierżążnia	pilarka do drewna	Stihl MS 440	400 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 171	300 mm

		pilarka do betonu i stali	Stihl TS 400	350 mm
gm. Joniec	Joniec	pilarka do drewna	Stihl MS 440	400 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 181C	300 mm
		pilarka tarczowa	Dewalt	125 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 261	400 mm
		pilarka do drewna	Stihl 462 C-MR	500 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 181	350 mm
	Królewo	pilarka łańcuchowa	Stihl MS 181/C	450 mm
		pilarka łańcuchowa	Stihl MS 291/C	350 mm
		pilarka do betonu i stali	Stihl TS 420	500 mm
		pilarka do drewna	Stihl 462C	400 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 311	370 mm
		pilarka tarczowa	Stihl TS 500I	350 mm
gm. Naruszewo	Naruszewo	pilarka do drewna	Stihl MS 462 C	450 mm
		pilarka do betonu i stali	Stihl TS 400	350 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 260	350 mm
		pilarka do betonu i stali	Stihl TS 400	500 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 260	350 mm
	Radzymin	pilarka do drewna	Stihl MS 440	450 mm
	Strzembowo	pilarka do drewna	Oleo Mac GSH 510	400 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 251	400 mm
		piła do betonu i stali	Stihl TS 420	500 mm

m. i gm. Nowe Miasto	Nowe Miasto	pilarka do drewna	Stihl MS 290	370 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 170	300 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 440	400 mm
		piła do betonu i stali	Stihl TS 400	350 mm
	Latonice	piła tarczowa	Stihl TS 500i	125 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 440	500 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 261	370 mm
gm. Płońsk	Siedlin	piła do betonu i stali	Stihl TS 700	350 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 462 C	500 mm
		pilarka do drewna	Stihl 441	400 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 231/C	300 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 212	350 mm
		pilarka tarczowa	Stihl TS 700	350 mm
	Kownaty	pilarka do drewna	Stihl MS 440	400 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 271	370 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS271	370 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 461 R	400 mm
		piła do betonu i stali	Stihl TS 400	350 mm
m. Płońsk	Płońsk	pilarka do drewna	Stihl MS181	350 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 241C	400 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS462CMR	400 mm
		pilarka do drewna	MS 230	350 mm
		piła tarczowa	Stihl TS 420	125 mm
m.Raciąż	Raciąż	pilarka do drewna	Stihl 026	350 mm
		pilarka do drewna	Stihl 025	400 mm

		pilarka do drewna	Stihl 064	640 mm
		piła do betonu i stali	Stihl TS 400	350 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 461	480 mm
		pilarka do drewna	Stihl HT135	400 mm
		pilarka do drewna	Stihl 211	350 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 171	360 mm
gm. Raciąż	Kaczorowy	pilarka do drewna	Oleo-Mac	580 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 231	350mm
		piła do betonu i stali	Stihl TS 400	350 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 400	350 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 362 C	350 mm
	Unieck	pilarka do drewna	Stihl MS 230	350 mm
		piła do betonu i stali	Stihl TS 400	350 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 362 C	350 mm
		pilarka do drewna	Stihl HT135	400 mm
		pilarka do drewna	Stihl TS420	350 mm
		pilarka do drewna	Stihl TS 462	500 mm
	Koziebrody	pilarka do drewna	Stihl MS 180	350 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 362 C	350 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 251	350 mm
m. i gm. Sochocin	Sochocin	pilarka do drewna	Stihl 026	370 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 250	350 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS440	400 mm
		pilarka ratownicza	Stihl MS 461R	480 mm
		piła do betonu i stali	Stihl TS 400	350 mm

		pilarka do drewna	Homelite CSP 4016	400 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 362	350 mm
		piła tarczowa	Stihl MS 420	350 mm
	Kołożąb	pilarka do drewna	Stihl MS 362	350 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 362	350 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 362	350 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 291	450 mm
		piła do betonu i stali	Stihl TS420	350 mm
		Pilarka do gałęzi		
gm. Załuski	Nowe Wrońska	pilarka do drewna	Stihl MS 280	370 mm
		piła do betonu i stali	Stihl TS 400	350 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 250	350 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 251	350 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 311	400 mm
		piła tarczowa	Stihl TS 800	125 mm
	Kroczewo	pilarka do drewna	Husqvarna 345	350 mm
		pilarka do drewna	Stihl MS 231	350 mm

➤ Sprzęt pływający

Gmin/Miasto	Nazwa jednostki	Sprzęt	Rok produkcji
m. i gm. Płońsk	OSP Płońsk	Łódź śrubowa hybrydowa	2008
		Silnik zaburtowy – 37 kW	2008
		Łódź wiosłowa 4 Jacek 320	2017
		Łódź śrubowa płaskodenna - 6	2011

		Ponton wiosłowy Honda T30AE	2011
		Przyczepka do łodzi	2011
m. i gm. Czerwińsk	OSP Czerwińsk	Łódź śrubowa – PIONIER MULT III	2023
		Silnik zaburtowy – 37 kW Mercury F 350	2023
		Przyczepa do łodzi	2023
m. i gm. Sochocin	OSP Sochocin	Łódź wiosłowa	2015
		Przyczepa ratownictwa wodnego	2017
		Silnik zaburtowy 6KW	200
m. i gm. Nowe Miasto	OSP Nowe Miasto	Łódź śrubowa hybrydowa	2008
		Silnik zaburtowy - 26kW	2008
		Przyczepa do łodzi	2008

Rozmieszczenie sił i środków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG realizujących zadania z zakresu ratownictwa technicznego przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2.

4.2.4 Organizacja zabezpieczenia logistycznego długotrwałych działań ratowniczo-gaśniczych.

- Zabezpieczenie logistyczne długotrwałych akcji obejmuje:
 - przyjmowanie i rozlokowanie zaalarmowanych, zadysponowanych sił i środków,
 - zorganizowanie, utrzymanie i nadzorowanie sieci łączności, sieci powiadamiania i alarmowania,
 - zakwaterowanie zadysponowanych sił łącznie z siłami zadysponowanymi w celu podmiany,
 - wyżywienie uczestników akcji gaśniczej,
 - zabezpieczenie dostatecznej ilości środków gaśniczych oraz możliwości wymiany uszkodzonego, niesprawnego wyposażenia samochodów gaśniczych,
 - zabezpieczenie medyczno - sanitarne,
 - zapewnienie uzupełnienia materiałów pędnych i smarów,
 - zabezpieczenie transportowe, techniczne oraz naprawy bieżące awaryjne pojazdów i sprzętu specjalistycznego,
- Celem prawidłowego zrealizowania zadań zabezpieczenia logistycznego takiej akcji ratowniczej powołuje się zespół KP PSP w składzie:

- szef zespołu logistyki wchodzący w skład sztabu akcji podlega szefowi sztabu, który organizuje, kieruje i nadzoruje całość zabezpieczenia logistycznego,
- oficera (podoficera) ds. zabezpieczenia kwatermistrzowsko - technicznych, który realizuje następujące zadania:
 - zakwaterowania,
 - wyżywienia,
 - zapasu i dostawy środków gaśniczych,
 - wymiany, uzupełniania uszkodzonego podczas akcji wyposażenia specjalistycznego,
 - transportowe,
 - pomocy technicznej,
 - napraw pojazdów i sprzętu,
 - gospodarki materiałami pędnymi i smarami.
- zabezpieczenie logistyczne przyjmowania sił i środków, środków gaśniczych oraz zakwaterowania i wyżywienia.

Szef zespołu logistyki utrzymuje stałą łączność z szefem sztabu i jest zobowiązany kierować żądane siły i środki zabezpieczenia logistycznego na odcinki bojowe.

Punkt przyjęć sił i środków może być oparty strażnicę PSP w Płońsku, strażnice OSP jak również o inne stałe obiekty (szkoły, zakłady pracy itp.).

W przypadku braku takich obiektów, należy ten punkt zorganizować w oparciu o pełne wyposażenie polowe.

Środki gaśnicze.

- środek pianotwórczy dostarczany jest na miejsce zdarzenia beczkach samochodem kwatermistrzowskim SLKw,
- odpowiedzialnym za realizację jest funkcjonariusz ds. kwatermistrzowsko – technicznych.

Neutralizatory i sorbenty.

- osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie logistyczne w zakresie neutralizatorów i sorbentów – funkcjonariusz ds. kwatermistrzowsko – technicznych w KP PSP Płońsk),
 - KP PSP w Płońsku dysponuje ok. 850 kg sorbentu SINTAC,
 - sorbent na miejsce zdarzenia dostarczany jest samochodem SLKw – Mercedes-Benz SPINTER,
 - sorbent naturalny (słoma, piasek) pozyskiwany jest od firm, instytucji prywatnych i państwowych),
 - neutralizatory pozyskiwane są od firm prywatnych,
 - w przypadku braku właściwego sorbentu i/lub neutralizatora pozyskiwany jest on poprzez SK KW PSP.
- zabezpieczenie logistyczne w zakresie materiałów pędnych i transportowo – technicznych.

Uzupełnienie materiałów i smarów odbywa się:

- przy wykorzystaniu stacji paliw ORLEN na terenie całego kraju poprzez karty flotowe znajdujące się na każdym samochodzie KP PSP w Płońsku,
- dostarczanie paliw do poszczególnych pojazdów znajdujących się na odcinkach bojowych samochodem SLKw z beczkami 5 x 200 litrów,

- osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie logistyczne w zakresie materiałów pędnych i transportowo – technicznych – funkcjonariusz m.in. kwatermistrzowsko – technicznych w KP PSP Płońsk)

Naprawy sprzętu dokonywane będą w następujący sposób:

- na bazie własnego zaplecza technicznego KP PSP w Płońsku – w przypadku niewielkiej usterki,
- w warsztatach Firmy Trans-Port 2 w Płońsku przy ul. Mazowieckiej 7 lub serwis firmowy w przypadku usterek przekraczających możliwości zaplecza technicznego KP PSP w Płońsku,
- jeżeli sprzęt ulegnie awarii (uniemożliwiającej dalszą jazdę) podczas akcji lub w innych przypadkach poza Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą wówczas zostanie on odholowany przy użyciu samochodów będących w dyspozycji KP PSP w Płońsku lub sprzętu specjalistycznego do miejsca naprawy (warsztaty Firmy Trans-Port 2 w Płońsku przy ul. Mazowieckiej 7 lub serwis firmowy).

4.2.5 Analiza obszaru działania podmiotu ratowniczego wyznaczonego czasem przybycia do miejsca zdarzenia od momentu powiadomienia.

Średnie czasy dysponowania podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w obszar chroniony do zdarzeń związanych z ratownictwem technicznym, tj. tzw. Gotowość operacyjną przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka	Gotowość operacyjna w warunkach dziennych	Gotowość operacyjna w warunkach nocnych
1	Państwowa Straż Pożarna	1 min	2 min
2	Ochotnicze Straże Pożarne włączone do KSRG	7 min	9 min

Zasięg stref przybycia JRG PSP Płońsk i OSP włączonych do KSRG do miejsca zdarzenia od momentu powiadomienia o potrzebie interwencji w przedziale czasowym **do 8, 15, 30 min** (prędkość ok. 60 km / h) – przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2.

Poszczególne zasięgi dojazdów w strefach czasowych zostały wyznaczone na podstawie uzyskanych informacji, analizy warunków topograficznych i parametrów środków transportu (samochodów ratownictwa technicznego i gaśniczych).

W strefie dojazdu 8 minut znajdują się wszystkie miasta i 10 miejscowości gminnych powiatu płońskiego o większym skupieniu ludności, w których znajduje się większość obiektów użyteczności publicznej. W strefie dojazdu 15 minut znajduje się 1 miejscowość gminna (Żałuski). Wynika to z faktu, iż w miejscowości tej nie ma jednostki OSP w KSRG. Strefa dojazdu do 15 minut obejmuje ok. 98% całego powiatu płońskiego.

W przypadku obszaru chronionego JRG i PJRG do 30 minut objęte jest ok. 90% powiatu oraz dodatkowo obszary chronione na terenie powiatów ciechanowskiego, mławskiego, żuromińskiego, sierpeckiego, pułtuskiego, nowodworskiego oraz plockiego. Część powiatu płońskiego na terenie gminy Nowe Miasto stanowi obszar chroniony dla JRG Ciechanów oraz część gmin Czerwińsk nad Wisłą i Żałuski stanowi obszar chroniony dla JRG Nowy Dwór Mazowiecki

Cały obszar powiatu płońskiego znajduje się w strefie dojazdu służb ratowniczych do 30 min.

4.2.6 Propozycje w sprawie doposażenia sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego celem zapewnienia optymalnych warunków do prowadzenia działań ratowniczych w obszarze przybycia podmiotów ratowniczych do 15 minut.

W związku z zapewnieniem odpowiedniego czasu przybycia podmiotów ratowniczych należy w najbliższym czasie zwrócić uwagę na ponowne włączenie do systemu KSRG jednostki OSP Kownaty (gm. Płońsk) -planowane włączenie 2026r. Jednostka ta posiada już odpowiednią ilość przeszkolonych ratowników pozwalającą prowadzić skuteczne działania ratowniczo – gaśnicze.

W związku z dynamicznym rozwojem miasta związanym z budową licznych bloków mieszkalnych których kondygnacje sięgają 8 kondygnacji, należy zwrócić uwagę na wymianę SH w JRG Płońsk na SD z większym zasięgiem. Wymiana w znacznym stopniu przyczyni się do podjęcia skutecznych działań ratowniczo – gaśniczych na najwyższych kondygnacjach. Dotychczasowy sprzęt, którego wysokość po rozłożeniu wynosi 25 metrów, jest nie wystarczająca podczas działań przy tego typu budowlach.

KP PSP w Płońsku posiada na wyposażeniu nową łódź śrubową płaskodenną wraz z przyczepą do łodzi oraz Quada UTV Polaris Ranger 1000 wraz z przyczepką. Zarówno łódź jak również Quad przewidziane są m.in. do działań przeciwpowodziowych. Stąd wynika potrzeba ich sprawnego przetransportowania często w trudny teren. Obecny SLRR-Isuzu nie spełnia wszystkich kryteriów, dodatkowo często ulega awariom, dlatego zasadnym jest wymiana na nowego SLRR z odpowiednimi parametrami technicznymi.

Powyższe zmiany należy uwzględnić w normatywie minimalnego wyposażenia jednostek organizacyjnych PSP. Z roku na rok rośnie ilość zdarzeń wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej, przez co dotychczasowe normy wyposażenia uległy przedawnieniu i nie wystarczają w celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia operacyjnego, stąd należy zwrócić uwagę na podniesienie standardów wyposażenia, aby zapewnić optymalne zaplecze sprzętowe.

4.2.7 Realizacja działań ratowniczych przez siły i środki specjalistycznych grup ratowniczych spoza powiatu

W sytuacji gdy charakter zdarzenia wymaga użycia specjalistycznych grup ratowniczych i/lub siły i środki powiatu są niewystarczające do likwidacji skutków zaistniałego zdarzenia dodatkowe siły i środki dysponowane są poprzez SK KW PSP w Warszawie.

Zgodnie z Rozkazem nr 90/2025 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 04 marca 2025r. w sprawie zorganizowania odwodu operacyjnego Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP specjalistyczne grupy ratownicze wytypowane do realizacji działań na terenie powiatu płońskiego to:

- grupa ratownictwa technicznego “WARSZAWA 8” – poziom gotowości A, B,C

Lokalizacja grup specjalistycznych przewidzianych do działań na terenie powiatu płońskiego z zasięgami dojazdu przedstawia załącznik nr 4.

4.3 Ratownictwo chemiczno – ekologiczne.

Na terenie powiatu płońskiego działania w zakresie ratownictwa chemiczno – ekologicznego realizują jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mogą prowadzić jedynie działania pomocnicze poza strefą zagrożenia podczas zdarzeń chemiczno – ekologicznych.

4.3.1 Wyposażenie JRG PSP w Płońsku

Wyposażenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku w podstawowy sprzęt wykorzystywany do ratownictwa chemicznego przedstawiają poniższe tabele:

➤ Samochody gaśnicze i specjalne

Lp.	Typ samochodu	Marka	Nr operacyjny	Rok produkcji
1.	GCBA 5,2/32/4	Volvo	571 M 25	2022
2.	GCBA 5/40	Man	571 M 26	2015
3.	GBA-Rt 2/28	Renault	571 M 21	2023
4.	GBA 2,5/30	Renault	571 M 22	2011
5.	SHD 25	Man	571 M 53	2010
6.	SLRR	Isuzu	571 M 90	2016
7.	SLOp	Skoda Octavia II	570 M 92	2009
8.	SLOp	Opel Astra III	570 M 93	2007
9.	SLOp	Fiat Doblo	570 M 91	2017
10.	Mikrobus	Renault Trafic	570 M 55	2014
11.	SLKw	Mercedes-Benz SPRINTER	570 M 81	2023
12.	Quad UTV	Polaris Ranger 1000	571 M Q1	2020

➤ Sprzęt pomiarowo – wykrywczy

Lp.	Nazwa sprzętu lub urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość
1.	Wykrywacz CL ₂	1
2.	Wykrywacz NH ₃	1
3.	Lokalizator ognia i temperatury Hot Spotter	1
4.	Detektor prądu przemiennego HOT STICK	2
5.	Detektor prądu przemiennego AC HOT STICK	2
6.	Eksplozometr EX I 02	1
7.	Miernik promieniowania radiacyjnego	1
8.	Kamera termowizyjna 3M SCOTT V320	1
9.	Wykrywacz wielogazowy MSA ALT AIR 4XR	2
10.	Detektor wielogazowy Polytektor III	1
11.	Kamera termowizyjna SEEK THERMAL	2
12.	Kamera termowizyjna MSA Evolution 6000 Plus	1
13.	Detektor wielogazowy Bacharach lekator 10	1
14.	Miernik dawki promieniowania radiacyjnego Voltcraft RM-400	1

➤ Pompy do materiałów niebezpiecznych

Lp.	Nazwa sprzętu lub urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość	Nr operacyjny
1.	Pompa MAST TUP 2-1	1	571 M 3
2.	Osprzęt do pompy (węże 2 szt., wylewka, przedłużacz 40 m. w obudowie Ex.)	1 kpl.	-

➤ Hydrauliczny sprzęt ratunkowy

Lp.	Nazwa urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość
1	2	3
1.	Pompa hydrauliczna DUO DPU 61 PC 25 /Holmatro/	1
2.	Cylinder rozpierający TR 4350C /Holmatro/	1
3.	Nożyce hydrauliczne CU 4050 C /Holmatro/	1
4.	Rozpieracz ramieniowy SP4260 C /Holmatro/	1
5.	Rozpieracz ramieniowy SP 3240 /Holmatro/	1
6.	Osprzęt do narzędzi hydraulicznych	1 kpl.
7.	Otwieracz do drzwi LUCAS HTS 90	1
8.	Zestaw do przecinania pedałów LUKAS LSH 4	1 kpl.
9.	Osprzęt do narzędzi hydraulicznych	1 kpl.
10.	Osprzęt do narzędzi hydraulicznych	1 kpl.
11.	Rozpieracz ramieniowy /LUKAS/	1
12.	Nożyco rozpieracz Kombi S.C. 358 /LUKAS/	1
13.	Cylinder rozpierający R 412 /LUKAS/	1
14.	Cylinder rozpierający R 414 /LUKAS/	1
15.	Pompa hydrauliczna P 635 /LUKAS/	1
16.	Nożyce hydrauliczne S788 /LUKAS/	1
17.	Cylinder rozpierający R 412 /LUKAS/	1
18.	Pompa hydrauliczna /LUKAS/	1
29.	Rozpieracz ramieniowy /LUKAS/	1
20.	Nożyce hydrauliczne /LUKAS/	1
21.	Wyważarka do drzwi Lukas HTS 99	

➤ Pneumatyczny sprzęt ratowniczy

Lp.	Nazwa urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość
1.	Poduszka wysokociśnieniowa Vetter V40	5
2.	Poduszka wysokociśnieniowa Vetter V24	1
4.	Zestaw poduszek niskociśnieniowych wysokiego podnoszenia (2 poduszki) LAB 16	1 kpl.
5.	Poduszka wysokociśnieniowa Vetter V 68	2

➤ Sprzęt mechaniczny

Lp.	Nazwa urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość
1.	Piła do cięcia betonu i stali STIHL TS 400	1
2.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL MS 230	1
3.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL MS 361	1
4.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL MS 260	1
5.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL MS 311	2
6.	Piła do cięcia betonu i stali STIHL TS 700	1
7.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL MS 261C	1
8.	Piła tarczowa Milwaukee	1
9.	Piła tarczowa HUSQVARNA K770	2
10.	Piła szablsta	1
11.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL MS 462 CMR	1

➤ Sprzęt i urządzenia specjalistyczne do ratowania ludzi

Lp.	Nazwa sprzętu lub urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość
1	Trójnóg ratowniczy Protecta + 7 x lina 25 m +3 x 50m	1
2	Uprząż ratownicza dwuczęściowa Technic Steel Speed	11
	Uprząż ratownicza dwuczęściowa Protekt	4

3	Zestaw ratowniczy PSP R1 (deska ortopedyczna + szyny Kramera)	3
4	Zestaw ratowniczy PSP R1 (deska ortopedyczna + szyny Kramera) + Defibrylator	1
5	Nosze typu deska	2
6	Nosze podbierakowe	1
7	Nosze typu deska – zestaw pediatriczny	2
8	Nosze płachtowe	2
9	Zestaw do tlenoterapii masowej 10l	1

➤ Sprzęt pływający

Lp.	Oznaczenie /nazwa/ sprzętu	Ilość
1.	Łódź śrubowa płaskodenna 50 kM + przyczepka do łodzi Branderup	1
2.	Łódź z silnikiem zaburtowym 10 kM + przyczepka podłodziowa	1
3.	Łódź śróbowa – ponton	1

4.3.2 Wyposażenie Posterunku JRG Raciąż

Wyposażenie Posterunku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Raciążu w podstawowy sprzęt wykorzystywany do ratownictwa chemicznego przedstawiają poniższe tabele:

➤ Samochody gaśnicze i specjalne

Lp.	Typ samochodu	Marka	Nr operacyjny	Rok produkcji
1.	GBA-Rt 2,5/16/4	Mercedes	571 M 23	2015
2.	GCBA 5/36/5	Man	571 M 27	2013

➤ Sprzęt pomiarowo – wykrywczy

Lp.	Nazwa sprzętu lub urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość
1.	Detektor prądu przemiennego HOT STICK	1
2.	Detektor prądu przemiennego AC HOT STICK	1

3.	Detektor promieniowania jonizującego POLON ALFA RK-100	1
4.	Kamera termowizyjna	1
5.	Wykrywacz wielogazowy MSA ALT AIR 4XR	1
6.	Pirometr Fire Finder	1
7.	Pirometr Detektor Red Hawk	1
8.	Detektor wielogazowy	1

➤ Hydrauliczny sprzęt ratunkowy

Lp.	Nazwa urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość
1	2	3
1.	Pompa hydrauliczna P630SG /LUKAS/	1
2.	Cylinder rozpierający R410 /LUKAS/	1
3.	Cylinder rozpierający R412 /LUKAS/	1
4.	Nożyce hydrauliczne S 311 /LUKAS/	1
5.	Nożyco rozpieracz Kombi S.C. 357 /LUKAS/	1
6.	Rozpieracz ramieniowy SP 510 /LUKAS/	1
7.	Pompa hydrauliczna ręczna LH 2/1,8 /LUKAS/	1
8.	Pompa hydrauliczna V400S SIMO-1065144 /WEBER/	1
9.	Nożyce hydrauliczne RSX160-50-1050539 /WEBER/	1
10.	Rozpieracz hydrauliczny SP49-5933633 /WEBER/	1
11.	Osprzęt do narzędzi hydraulicznych	1 kpl.
12.	Pompa hydrauliczna ręczna LUKAS LH 2/1,8	1

➤ Pneumatyczny sprzęt ratowniczy

Lp.	Nazwa urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość
1.	Poduszka wysokociśnieniowa Vetter V5	1
2.	Poduszka wysokociśnieniowa Vetter V18	1

3.	Osprzęt do zestawu pneumatycznego	1 kpl.
4.	Poduszka wysokociśnieniowa Vetter V 31	1

➤ Sprzęt mechaniczny

Lp.	Nazwa urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość
1.	Piła do cięcia betonu i stali STIHL	1
2.	Piła szablata Milwaukee M18 CSX	1
3.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL MS 311	1
4.	Piła spalinowa do cięcia betonu i stali HUSQVARNA K760	1
5.	Piła spalinowa do cięcia betonu i stali Partner K 1200	1
6.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL MS 230	1
7.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL MS 440	1
8.	Piła spalinowa do cięcia drewna STIHL 023	1

➤ Sprzęt i urządzenia specjalistyczne do ratowania ludzi

Lp.	Nazwa sprzętu lub urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość
1	Trójnóg ratowniczy z możliwością mocowania wyciągarki	1
2	Szelki ratownicze	4
3	Zestaw ratowniczy PSP R1 (deska ortopedyczna + szyny Kramera)	1
4	Zestaw ratowniczy PSP R1 (deska ortopedyczna + szyny Kramera) + Defibrylator	1
5	Nosze typu deska	1
6	Nosze płachtowe	1
7	Nosze składane	1

4.3.3 Organizacja zabezpieczenia logistycznego długotrwałych działań ratowniczo-gaśniczych.

- Zabezpieczenie logistyczne długotrwałych akcji obejmuje:
- przyjmowanie i rozlokowanie zaalarmowanych, zadysponowanych sił i środków,

- zorganizowanie, utrzymanie i nadzorowanie sieci łączności, sieci powiadamiania i alarmowania,
- zakwaterowanie zadysponowanych sił łącznie z siłami zadysponowanymi w celu podmiany,
- wyżywienie uczestników akcji gaśniczej,
- zabezpieczenie dostatecznej ilości środków gaśniczych oraz możliwości wymiany uszkodzonego, niesprawnego wyposażenia samochodów gaśniczych,
- zabezpieczenie medyczo – sanitarne,
- zapewnienie uzupełnienia materiałów pędnych i smarów,
- zabezpieczenie transportowe, techniczne oraz naprawy bieżące awaryjne pojazdów i sprzętu specjalistycznego,
- Celem prawidłowego zrealizowania zadań zabezpieczenia logistycznego takiej akcji ratowniczej powołuje się zespół KP PSP w składzie:
 - szef zespołu logistyki wchodzący w skład sztabu akcji podlega szefowi sztabu, który organizuje, kieruje i nadzoruje całość zabezpieczenia logistycznego,
 - oficera (podoficera) ok. zabezpieczenia kwatermistrzowsko – technicznych, który realizuje następujące zadania:
 - zakwaterowania,
 - wyżywienia,
 - zapasu i dostawy środków gaśniczych,
 - wymiany, uzupełniania uszkodzonego podczas akcji wyposażenia specjalistycznego,
 - transportowe,
 - pomocy technicznej,
 - napraw pojazdów i sprzętu,
 - gospodarki materiałami pędnymi i smarami.
 - zabezpieczenie logistyczne przyjmowania sił i środków, środków gaśniczych oraz zakwaterowania i wyżywienia.

Szef zespołu logistyki utrzymuje stałą łączność z szefem sztabu i jest zobowiązany kierować żądane siły i środki zabezpieczenia logistycznego na odcinki bojowe.

Punkt przyjęć sił i środków może być oparty strażnicę PSP w Płońsku, strażnice OSP jak również o inne stałe obiekty (szkoły, zakłady pracy ok.).

W przypadku braku takich obiektów, należy ten punkt zorganizować w oparciu o pełne wyposażenie polowe.

Środki gaśnicze.

- środek pianotwórczy dostarczany jest na miejsce zdarzenia beczkach samochodem kwatermistrzowskim SLKw,
- odpowiedzialnym za realizację jest funkcjonariusz ok. kwatermistrzowsko – technicznych.

Neutralizatory i sorbenty.

- osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie logistyczne w zakresie neutralizatorów i sorbentów – funkcjonariusz ok. kwatermistrzowsko – technicznych w KP PSP Płońsk),
- KP PSP w Płońsku dysponuje ok. 920 kg sorbentu COMPACT,
- sorbent na miejsce zdarzenia dostarczany jest samochodem SLKw – Mercedes-Benz SPRINTER,
- sorbent naturalny (słoma, piasek) pozyskiwany jest od firm, instytucji prywatnych i państwowych),
- neutralizatory pozyskiwane są od firm prywatnych,

- w przypadku braku właściwego sorbentu i/lub neutralizatora pozyskiwany jest on poprzez SK KW PSP.
- zabezpieczenie logistyczne w zakresie materiałów pędnych i transportowo – technicznych.

Uzupełnienie materiałów i smarów odbywa się:

- przy wykorzystaniu stacji paliw ORLEN,
- dostarczanie paliw do poszczególnych pojazdów znajdujących się na odcinkach bojowych samochodem SLKw z beczkami 5 x 200 litrów,
- osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie logistyczne w zakresie materiałów pędnych i transportowo – technicznych – funkcjonariusz ok. kwatermistrzowsko – technicznych w KP PSP Płońsk)

Naprawy sprzętu dokonywane będą w następujący sposób:

- na bazie własnego zaplecza technicznego KP PSP w Płońsku – w przypadku niewielkiej usterki,
- w warsztatach Firmy Trans-Port 2 w Płońsku przy ul. Mazowieckiej 7 w przypadku usterek przekraczających możliwości zaplecza technicznego KP PSP w Płońsku,
- jeżeli sprzęt ulegnie awarii (uniemożliwiającej dalszą jazdę) podczas akcji lub w innych przypadkach poza Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą wówczas zostanie on odholowany przy użyciu samochodów będących w dyspozycji KP PSP w Płońsku lub sprzętu specjalistycznego do miejsca naprawy (warsztaty Firmy Trans-Port 2 w Płońsku przy ul. Mazowieckiej 7).

Rozmieszczenie sił i środków Państwowej Straży Pożarnej realizujących zadania z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego przedstawia załącznik nr 1.

4.3.4 Analiza obszaru działania podmiotu ratowniczego wyznaczonego czasem przybycia do miejsca zdarzenia od momentu powiadomienia.

Średnie czasy dysponowania jednostek PSP i OSP KSRRG w obszar chroniony do zdarzeń związanych z ratownictwem chemiczno – ekologicznym, tj. tzw. Gotowość operacyjną przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka	Gotowość operacyjna w warunkach dziennych	Gotowość operacyjna w warunkach nocnych
1	Państwowa Straż Pożarna	1 min	2 min

Zasięg stref przybycia JRG PSP Płońsk do zdarzenia od momentu powiadomienia o potrzebie interwencji w przedziale czasowym **do 8, 15 i 30 min** (prędkość ok. 60 km/h) – przedstawia załącznik nr 1.

Poszczególne zasięgi dojazdów w strefach czasowych zostały wyznaczone na podstawie uzyskanych informacji, analizy warunków topograficznych i parametrów środków transportu.

4.3.5 Propozycje w sprawie doposażenia JRG PSP w Płońsku celem zapewnienia optymalnych warunków do prowadzenia działań ratowniczych z zakresu ratownictwa chemicznego.

Mając na uwadze konieczność realizacji postawionych Państwowej Straży Pożarnej zadań, należy sukcesywnie doposażyć Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą PSP w Płońsku w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń o charakterze chemiczno – ekologicznym.

4.3.6 Realizacja działań ratowniczych przez siły i środki specjalistycznych grup ratowniczych spoza powiatu

W sytuacji gdy charakter zdarzenia wymaga użycia specjalistycznych grup ratowniczych i/lub siły i środki powiatu są niewystarczające do likwidacji skutków zaistniałego zdarzenia dodatkowe siły i środki dysponowane są poprzez SK KW PSP w Warszawie.

Zgodnie z Rozkazem nr 90/2025 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 4 marca 2025r. w sprawie zorganizowania odwołu operacyjnego Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP specjalistyczne grupy ratownicze wytypowane do realizacji działań na terenie powiatu płońskiego to:

- grupa chemiczno - ekologiczna "WARSZAWA 6" – poziom gotowości B, C, D, E, L,
- grupa chemiczno - ekologiczna "CIECHANÓW 6" – poziom gotowości A.

Lokalizacja grup specjalistycznych przewidzianych do działań na terenie powiatu płońskiego z zasięgami dojazdu przedstawia załącznik nr 4.

4.4 Ratownictwa medyczne.

Na terenie powiatu płońskiego działania związane z ratownictwem medycznym realizują następujące podmioty:

- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku w ramach którego funkcjonuje Pogotowie Ratunkowe PRM,
- Państwowa Straż Pożarna,
- Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

4.4.1 Wykaz instytucji realizujących zadania z zakresu ratownictwa medycznego na terenie powiatu

Lp	Nazwa i adres szpitala	Specjalizacje medyczne (oddziały) związane z ratownictwem	Możliwości przyjęcia rannych (ilość łóżek)	Liczba łóżek
1	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku ul. Sienkiewicza 7	Szpitalny Oddział Ratunkowy	10	246

4.4.1.1 Poziom gotowości operacyjnej szpitala:

1) *Sposób powiadamiania szpitala o zaistnieniu zdarzenia masowego.*

Szpital o zaistnieniu zdarzenia masowego powiadamiany będzie drogą telefoniczną lub poprzez radiostację Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przez dyżurnego dyspozytora Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej PSP.

2) *Czas osiągnięcia zakładanej gotowości do udzielenia właściwej pomocy medycznej w podziale na:*

a) *czas uruchomienia poszczególnych sal operacyjnych z przynależnym personelem na potrzeby poszkodowanych w zdarzeniach masowych,*

- 1 sala operacyjna gotowość całodobowa – natychmiastowa,
- 2 sala operacyjna czas uruchomienia – 10-15 min.
- 3 sala operacyjna czas uruchomienia – 1 godzina.

b) *czas uruchomienia poszczególnych sal zabiegowych,*
Poszczególne sale zabiegowe – gotowość całodobowa.

c) *czas osiągnięcia zakładanego poziomu opieki pooperacyjnej,*
Opieka pooperacyjna – gotowość całodobowa.

d) *czas osiągnięcia zakładanej gotowości łóżek nie zabiegowych na potrzeby poszkodowanych w zdarzeniu masowym,*

Łóżka nie zabiegowe na potrzeby poszkodowanych w zdarzeniu masowym organizowane są w czasie do 1 godz. po otrzymaniu informacji o zdarzeniu.

e) *czas osiągnięcia zakładanej gotowości operacyjnej zespołów ratownictwa medycznego z zabezpieczeniem logistycznym do prowadzenia działań w warunkach poza szpitalnych w zdarzeniach masowych – o ile istnieje taka możliwość.*

5 zespołów ratownictwa medycznego w stałej gotowości – zgodnie z ustawą o państwowym ratownictwie medycznym, 3 zespoły podstawowe i 2 zespoły specjalistyczne.

4.4.1.2 Wykaz specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego na realizujących działania na terenie powiatu płońskiego

Lp	Adres miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego	Ilość zespołów danego typu		
		„S”	„P”	Śmigłowiec
powiat płoński				
1.	Płońsk, ul. Sienkiewicza 7	1	1	-
2.	Raciąż, ul. Mławska 15	1		-
3.	Nowe Miasto, ul. Apteczna 5	-	1	-
powiat ciechanowski				
1.	Głinojeck, ul. Targowa 6/2	-	1	-

powiat płocki				
1.	Wyszogród, ul. Płocka 29A	1	-	-
2.	Staroźreby, Płocka 34		1	
3.	Płock, ul. Bielska 60	-	-	1
powiat nowodworski				
1.	Zakroczym, ul. Rynek 8	-	1	
powiat mławski				
1.	Strzegowo, ul. Ciechanowska 20	-	1	
Warszawa				
1	Warszawa ul. Księżycowa 5	-	-	1

„S” – karetka specjalistyczna

„P” – karetka podstawowa

4.4.2 Realizacja ratownictwa medycznego przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

Ratownictwo medyczne w warunkach pozaszpitalnych w czasie walk z pożarami, klęskami żywiołowymi lub organizowania ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego prowadzą uprawnieni strażacy z jednostek ochrony przeciwpożarowej w sytuacjach:

1. Braku kwalifikowanej pomocy medycznej, gdy personel służby zdrowia nie dotarł do miejsca zdarzenia.
2. Braku możliwości wykorzystania personelu służby zdrowia na miejscu zdarzenia, gdy dostęp do poszkodowanych jest możliwy tylko dla strażaków – ratowników przy wykorzystaniu sprzętu specjalistycznego.

Gdy zdarzenie ma cechy nagłego zagrożenia z dużą liczbą poszkodowanych, którego skutki przekraczają możliwości ich opanowania w ramach rutynowej działalności właściwych terytorialnie służb medycznych.

4.4.2.1 Wyposażenie JRG PSP w Płońsku

➤ Sprzęt do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy JRG PSP Płońsk

Lp.	Nazwa sprzętu lub urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość
1.	Zestaw ratowniczy PSP R1	4
2.	Defibrylator	1
3.	Nosze typu deska	6

4.	Nosze podbierakowe	1
5.	Nosze typu deska – zestaw pediatryczny	2
7.	Nosze płachtowe	3
8.	Zestaw do tlenoterapii masowej 10l	1
9.	Zestaw do segregacji	2

4.4.2.2 Wyposażenie Posterunku JRG Raciąż

➤ Sprzęt do udzielania kwalifikowanej

Lp.	Nazwa sprzętu lub urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość
1.	Zestaw ratowniczy PSP R1 (deska ortopedyczna + szyny Kramera)	1
2.	Zestaw ratowniczy PSP R1 (deska ortopedyczna + szyny Kramera) + Defibrylator	1
3.	Nosze typu deska	1
4.	Nosze płachtowe	1
5.	Nosze podbierakowe	1
6.	Zestaw do segregacji	2

4.4.2.3 Wyposażenie jednostek OSP w KSRG

➤ Sprzęt do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy OSP w KSRG

Lp.	Nazwa sprzętu lub urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/	Ilość
1.	Torba PSP - R1	44
2.	Nosze typu deska	15
3.	Defibrylator	22
4.	Nosze zwykłe - płachtowe	4

4.4.2.4 Wyszkolenie w zakresie ratownictwa medycznego (kpp)

Lp.	JRG PSP / nazwa OSP	Ilość przeszkolonych strażaków
1	JRG w Płońsku	76
2	OSP Baboszewo	15
3	OSP Dziektarzewo	12
4	OSP Wola Folwark	10
5	OSP Czerwińsk nad Wisłą	1
6	OSP Stare Radzikowo	2
7	OSP Raszewo Włosciańskie	9
8	OSP Dzierżążnia	10
9	OSP Joniec	11
10	OSP Królewo	10
11	OSP Kaczorowy	10
12	OSP Naruszewo	7
13	OSP Radzymin	8
14	OSP Strzembowo	6
15	OSP Nowe Miasto	12
16	OSP Latonice	7
17	OSP Płońsk	8
18	OSP Raciąż	12
19	OSP Sochocin	11
20	OSP Kołoząb	6
21	OSP Koziebrody	5
22	OSP Unieck	3
23	OSP Nowe Wrońska	10
24	OSP Kroczewo	9
25	OSP Siedlin	11

26	OSP Kownaty	13
----	-------------	----

Rozmieszczenie sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej realizujących zadania z zakresu ratownictwa medycznego na terenie pow. płońskiego przedstawiają zał. nr 1 i 2.

4.4.2.5 Analiza obszaru działania podmiotu ratowniczego wyznaczonego czasem przybycia do miejsca zdarzenia od momentu powiadomienia.

Średnie czasy dysponowania podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w obszar chroniony do zdarzeń związanych z ratownictwem medycznym, tj. tzw. gotowość operacyjną przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka	Gotowość operacyjna w warunkach dziennych	Gotowość operacyjna w warunkach nocnych
1	Państwowa Straż Pożarna	1 min	2 min
2	Ochotnicze Straże Pożarne włączone do KSRG	7 min	9 min

Zasięg stref przybycia JRG PSP Płońsk i OSP włączonych do KSRG do miejsca zdarzenia od momentu powiadomienia o potrzebie interwencji w przedziale czasowym **do 8, 15, 30 min** (prędkość ok. 60 km / h) – przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2.

Poszczególne zasięgi dojazdów w strefach czasowych zostały wyznaczone na podstawie uzyskanych informacji, analizy warunków topograficznych i parametrów środków transportu, na którym umieszczono sprzęt ratownictwa medycznego.

Rozmieszczenie punktów stacjonowania karetek pogotowia ratunkowego w miejscowościach Płońsk, Raciąż, Nowe Miasto znacznie skróciło czas udzielenia pomocy medycznej. Poza gminą Żaluski oraz Czerwińsk nad Wisłą pomoc udzielona zostanie do 15 minut. W przypadku gminy Czerwińsk nad Wisłą problem ten częściowo rozwiązują karetki pogotowia stacjonujące w miejscowościach Wyszogród i Staroźreby (powiat plocki).

4.4.2.6 Realizacja działań ratowniczych przez siły i środki spoza powiatu

W sytuacji gdy siły i środki powiatu są niewystarczające do likwidacji skutków zaistniałego zdarzenia dodatkowe siły i środki dysponowane są poprzez SK KW PSP w Warszawie. Specjalistyczna sekcja wytypowana do realizacji działań na terenie powiatu płońskiego:

- Specjalistyczna Sekcja Ratownictwa Medycznego „WARSZAWA MEDYK”

Czas dojazdu Specjalistycznej Sekcji Ratownictwa Medycznego „Warszawa Medyk” do granicy powiatu wynosi 65 minut (odległość 50 km). Czas dojazdu do najdalszego miejsca na terenie powiatu wynosi 125 minut (odległość 110 km). W czasie dojazdu zawarto czas niezbędny do sformowania sekcji (15 minut)

4.4.2.7 Propozycje w sprawie doposażenia sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej celem zapewnienia optymalnych warunków do prowadzenia działań ratowniczych w obszarze przybycia podmiotów ratowniczych do 15 minut.

Pomimo wyposażenia jednostek w sprzęt do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy niezbędnym jest prowadzenie w większym zakresie szkoleń doskonalących. Należy wyposażać KP PSP w Płońsku w sprzęt oraz przeprowadzić szkolenia niezbędne do osiągnięcia poziomu gotowości C w zakresie ratownictwa medycznego zgodnie z wymogami określonymi w „Zasadach organizacji ratownictwa medycznego w KSRG”.

4.4.2.8 Współpraca z HEMS

➤ **Mobilność jednostek LPR**

Spodziewany czas dotarcia śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z baz HEMS w Płocku i HEMS w Warszawie w najdalszy punkt powiatu płońskiego przedstawia poniższa tabela:

w dzień:

lp.	baza SP ZOZ LPR	śmigłowiec	gotowość do startu	odległość/czas lotu	czas przybycia
1.	Płock HEMS	EC 135 v=259 km/h	4 min	65 km / 15 minut	19 minut
2.	Warszawa HEMS	EC 135 v=259 km/h	4 min	80 km / 19 minut	23 minuty
3.	Sokołów Podlaski HEMS	EC 135 v=259 km/h	4 min	155 km / 36 minuty	40 minut

w nocy:

lp.	baza SP ZOZ LPR	śmigłowiec	gotowość do startu	odległość/czas lotu	czas przybycia
1.	Płock HEMS	EC 135 v=259 km/h	15 min	65 km / 15 minut	30 minut
2.	Warszawa HEMS	EC 135 v=259 km/h	15 min	80 km / 19 minut	34 minuty

3	Sokołów Podlaski HEMS	EC 135 v=259 km/h	15 min	155 km / 36 minuty	51 minut
---	--------------------------	----------------------	--------	-----------------------	-----------------

Czas dyżurów w bazach HEMS

Lp.	baza SP ZOZ LPR	czas dyżurów
1.	Płock HEMS	od wschodu słońca lub od godziny 7.00 do 30 minut przed zachodem słońca lub do godziny 20.00
2.	Warszawa HEMS	24 godziny na dobę
3.	Sokołów Podlaski HEMS	od wschodu słońca do 45 minut przed zachodem słońca lub od godziny 7.00 do godziny 20.00 – w przypadku gdy wschód słońca następuje przed godz. 7.00. a zachód po godz. 20.00

➤ Lokalizacja lądowisk, tzw. Miejsca Gminne

Na terenie gmin powiatu płońskiego zweryfikowane przez LPR zostało 10 wyznaczonych przez Urzędy Gmin lądowisk dla śmigłowców ratowniczych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Są to miejscowości: Arcelin (gm. Płońsk), Baboszewo (gm. Baboszewo), Czerwińsk nad Wisłą (m. i gm. Czerwińsk nad Wisłą), Joniec (gm. Joniec), Nowe Miasto (m. i gm. Nowe Miasto), Sochocin (m. i gm. Sochocin), Raciąż (gm. Miasto Raciąż), Stare Gralewo (gm. Raciąż) i Karolinowo (gm. Załuski). Pozostałe 3 gminy wyznały lądowiska jednak nie zostały one jeszcze zweryfikowane przez LPR. Karty operacyjne zweryfikowanych lądowisk znajdują się w dokumentacji pomocniczej SK KP.

Zabezpieczenie operacyjne podczas lądowań realizowane jest przez jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do ksrg. Członkowie jednostek OSP w KSRG wyjeżdżający do zabezpieczenia lądowania helikopterów LPR posiadają stosowne przeszkolenia w tym zakresie.

5. Charakterystyka terenów o utrudnionych warunkach prowadzenia działań ratowniczych i niskim poziomie zabezpieczenia operacyjnego.

Wykaz miejsc i obiektów o utrudnionych warunkach prowadzenia działań ratowniczych.

➤ Rurociąg „PRZYJAŹŃ” do przesyłania ropy naftowej

Są to dwie nitki biegnące obok siebie:

- I nitka – oddana do eksploatacji w 1963 r. o średnicy 630 mm i dopuszczalnym max. ciśnieniu roboczym 4,6 Mpa,
- II nitka – oddana do eksploatacji na przełomie 1972/73 r. o średnicy 820 mm i dopuszczalnym max. ciśnieniu roboczym 4,6 Mpa.

Długość ropociągu w obrębie powiatu płońskiego wynosi 27 km.

Przebieg ropociągu przez teren powiatu obrazuje mapa na stronie 9.

W przypadku awarii rurociągu, w zależności od jej rozmiarów, zagrożone będą miejscowości: Niepiekła, Sobole, Strzębowo, Grąbczewo i Potyry.

- Gazociągi wysokociśnieniowe o średnicach rur 400 i 200 mm oraz o ciśnieniu do 10 MPa na terenie powiatu płońskiego przebiegają przez tereny gmin: Dzierżążnia, Płońsk, Załuski, Joniec i Sochocin. Gazociągi zaopatrujące w gaz mieszkańców powiatu płońskiego biegną z Rembelszczyzny koło Nieporętu w kierunku Włocławka. W miejscowości Brody pod Płońskiem jest odgałęzienie gazociągu transportujące gaz w kierunku Ciechanowa i Olsztyna. Łączna długość gazociągów przebiegających przez tereny ww. gmin wynosi ok. 130 km.

W maju 1999 zakończono budowę odcinka gazociągu „Jamał – Europa Zachodnia” przebiegającego na terenie powiatu przez obszar gminy Raciąż (miejscowości: Komunin Stary, Kodłutowo, Koszczywice i Kraszewo Czubaki). Długość gazociągu na terenie powiatu wynosi 19 km; średnica nitki 1400 mm; ciśnienie przesyłanego gazu wynosi 8,4 MPa. W miejscowości Kodłutowo gm. Raciąż znajduje się zespół zaporowo - upustowy gazociągu bez łączników – tzw. zasuwa.

W październiku 2014 roku oddano do użytku w granicach powiatu płońskiego gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 /8,4 MPa/ relacji Rembelszczyzna-Gustorzyn. Gazociąg przebiega przez teren gmin Joniec, Załuski, Płońsk i Dzierżążnia w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących wcześniej dwóch nitek gazociągów. W miejscowości Brody k. Płońska zlokalizowano węzeł przesyłu gazu łączący wszystkie nitki gazociągów a w miejscowościach Przyborowice i Gumowo Zespoły Zaporowo-Upustowe.

Przebieg gazociągu przez teren powiatu obrazuje mapa na stronie 10.

- Lasy, których powierzchnia na obszarze powiatu płońskiego wynosi 18.480 ha, co daje lesistość około 14 %.

*Zgodnie z opracowanymi sposobami postępowania na wypadek pożaru dla Nadleśnictw w Płońsku i Płocku obszary leśne im podległe ogólnie zostały zakwalifikowane do I kategorii zagrożenia pożarowego. Najbardziej zagrożonymi pożarowo terenami Nadleśnictwa Płońsk są lasy Leśnictw: Nasielsk, Modzele i Kielki. Lasy podległe Nadleśnictwu Płock na terenie powiatu płońskiego zlokalizowane są na terenie gminy Czerwińsk i zajmują powierzchnię 596 ha. Mając na uwadze skład gatunkowy tych lasów (iglaste – 3%, liściaste – 97%) oraz wiek drzewostanów (95% powyżej 40 lat) można stwierdzić, że jest to teren mało narażony na powstanie pożaru. Dodatkowymi elementami zagrożeń w lasach są **przebiegające przez nie szlaki komunikacyjne oraz penetracja tych terenów przez ludność.***

O ile w lasach państwowych problemy z dojazdem do miejsca pożaru zdarzają się sporadycznie to w lasach prywatnych problem ten występuje nagminnie.

- Obszary zagrożone powodzią. Są tereny wsi: Wychódź, Wilkówiec i Wola Czerwińska. Obszary zagrożone chronione są wałem przeciwpowodziowym o długości ok. 4500 m. Łączna powierzchnia chroniona to obszar ok. 160 ha. Jest to teren wybitnie rolniczy, znajduje się na nim 38 zabudowań gospodarczych (zagród). Brak drogi utwardzonej wzdłuż wału przeciwpowodziowego znacznie utrudnia, a w momencie przesiąków wody uniemożliwia dojazd do wału przez co wszelkie prace związane z jego umocnieniem są bardzo utrudnione.

Ponadto problem niedostatecznego zabezpieczenia operacyjnego dotyczy obszaru na terenie powiatów plockiego i ciechanowskiego stanowiących obszar chroniony JRG PSP w Płońsku. Informacje dotyczące obszarów chronionych zawarto w załączniku nr 6.

6 Organizacja odwodu operacyjnego

Wyciąg z dokumentacji Mazowieckiej Brygady Odwodowej stanowi załącznik nr 7.

6.1 Zasady uruchamiania odwodów operacyjnych.

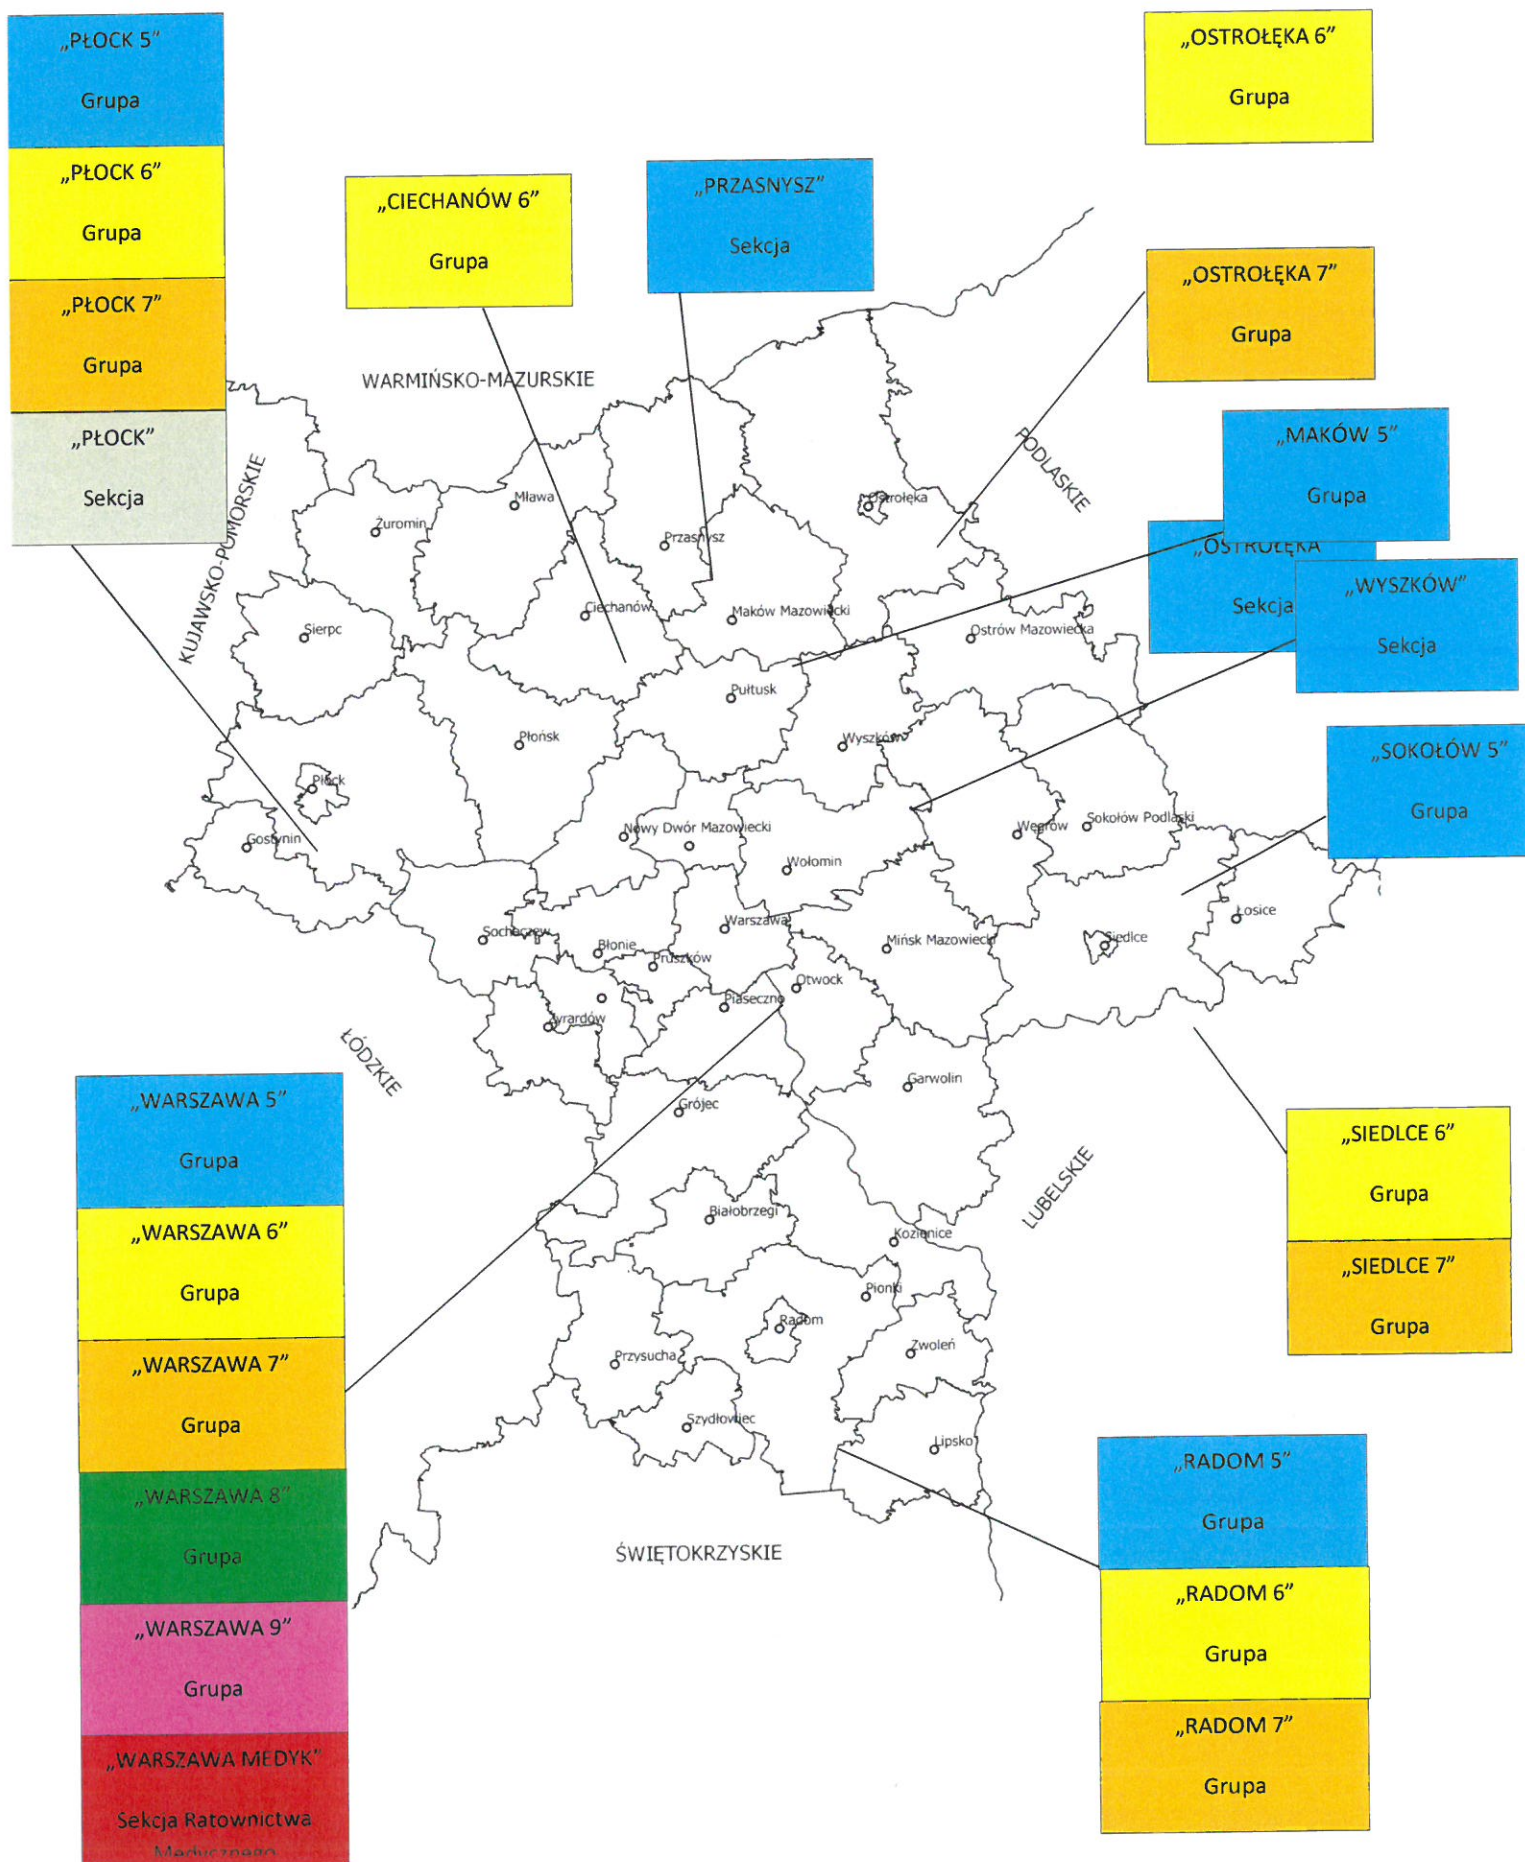
- Dysponowanie siłami Centralnego Odvodu Operacyjnego na teren kraju jest prowadzone ze stanowiska kierowania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
- Dysponowanie Mazowieckiej Brygady Odwodowej (w tym siłami i środkami Centralnego Odvodu Operacyjnego w obrębie woj. mazowieckiego) prowadzone jest przez stanowisko kierowania Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
- Pododdziały MBO mogą być dysponowane w całości lub w części.
- Uprawnionymi do dysponowania siłami i środkami brygady w obrębie województwa są:
 - Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP oraz dowódca brygady – w pełnym zakresie;
 - Stanowisko Kierowania Komendy Wojewódzkiej – do szczebla kompanii;
 - właściwe terytorialnie miejskie lub powiatowe stanowisko kierowania do szczebla plutonu i specjalistycznej grupy ratowniczej.
- Uprawnionym do dysponowania oddziałów i pododdziałów Centralnego Odvodu Operacyjnego poza granice woj. mazowieckiego jest KCKRiOL.
- W przypadku konieczności użycia sił i środków MBO na terenie woj. mazowieckiego SK KW wysyła pismną dyspozycję do komend powiatowych i miejskich wystawiających siły i środki do dysponowanego pododdziału.
 - Dyspozycja określa szczegółowo dysponowane siły i środki, pododdział, cel użycia, oraz miejsce koncentracji pododdziału.
 - Dyżurny SK KP po otrzymaniu Dyspozycji potwierdza ją telefonicznie w SK KW z telefonu podłączonego do rejestratora lub gdy zawiodą środki łączności przewodowej, przy wykorzystaniu radiostacji.
- Czasy formowania pododdziałów:
 - 180 minut dla kompanii COO, z wyjątkiem plutonu typu C – 220 minut oraz plutonu typu E – 200 minut,
 - 120 minut dla kompanii WOO,
 - **specjalistyczna grupa poszukiwawczo – ratowniczej „Warszawa 9”**
 - niezwłoczny - poziom gotowości A – dotyczy powiatu płońskiego,
 - 90 minut - poziom gotowości B – dotyczy powiatu płońskiego,
 - 90 minut - poziom gotowości C – dotyczy powiatu płońskiego
 - **specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego „Warszawa 8”**
 - niezwłoczny- poziom gotowości A, B, C – dotyczy powiatu płońskiego,
 - **specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego „Plock 7”**
 - niezwłoczny - poziom gotowości A – dotyczy powiatu płońskiego,
 - **specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego „Warszawa 7”**
 - niezwłoczny - poziom gotowości B – dotyczy powiatu płońskiego,
 - **specjalistyczna grupa wodno - nurkowa „Warszawa 5”**

- niezwłoczny - poziom gotowości A, B, C – dotyczy powiatu płońskiego,
 - **specjalistyczna grupa wodno – nurkowa Chem „PODKARPACIE”**
 - 60 minut poziom gotowości C – dotyczy powiatu płońskiego.
 - **specjalistyczna grupa sonarowa „WARSZAWA 5”**
 - niezwłoczny - poziom gotowości A, B – dotyczy powiatu płońskiego,
 - **specjalistyczna grupa sonarowa „TORUŃ”**
 - niezwłoczny poziom gotowości C – dotyczy powiatu płońskiego.
 - **specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno - ekologicznego „Warszawa 6”**
 - niezwłoczny - poziom gotowości B – dotyczy pow. płońskiego,
 - 30 minut - poziom gotowości C, D, E, L – dotyczy pow. płońskiego
 - **specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno - ekologicznego „Ciechanów 6”**
 - niezwłoczny - poziom gotowości A – dotyczy pow. płońskiego
 - 15 minut pozostałe specjalistyczne plutony i sekcje WOO.
- Rejony koncentracji pododdziałów COO i WOO w skład których wchodzi siły i środki KP PSP w Płońsku
- Kompania Specjalna Powodziowa „Woda” – pompowa
Warszawa JRG 17 ul. Płaskowickiej 40, 21°04'31" E, 52°14'05" N
 - Kompania Gaśnicza „Mława” WOO
KP PSP Mława ul. Padlewskiego 15, 20°23'00" E, 53°06'50" N
 - Kompania powodziowa „Płońsk” WOO
KP PSP Płońsk ul. Sienkiewicza 9

20° 22'46"E 52° 37'52"

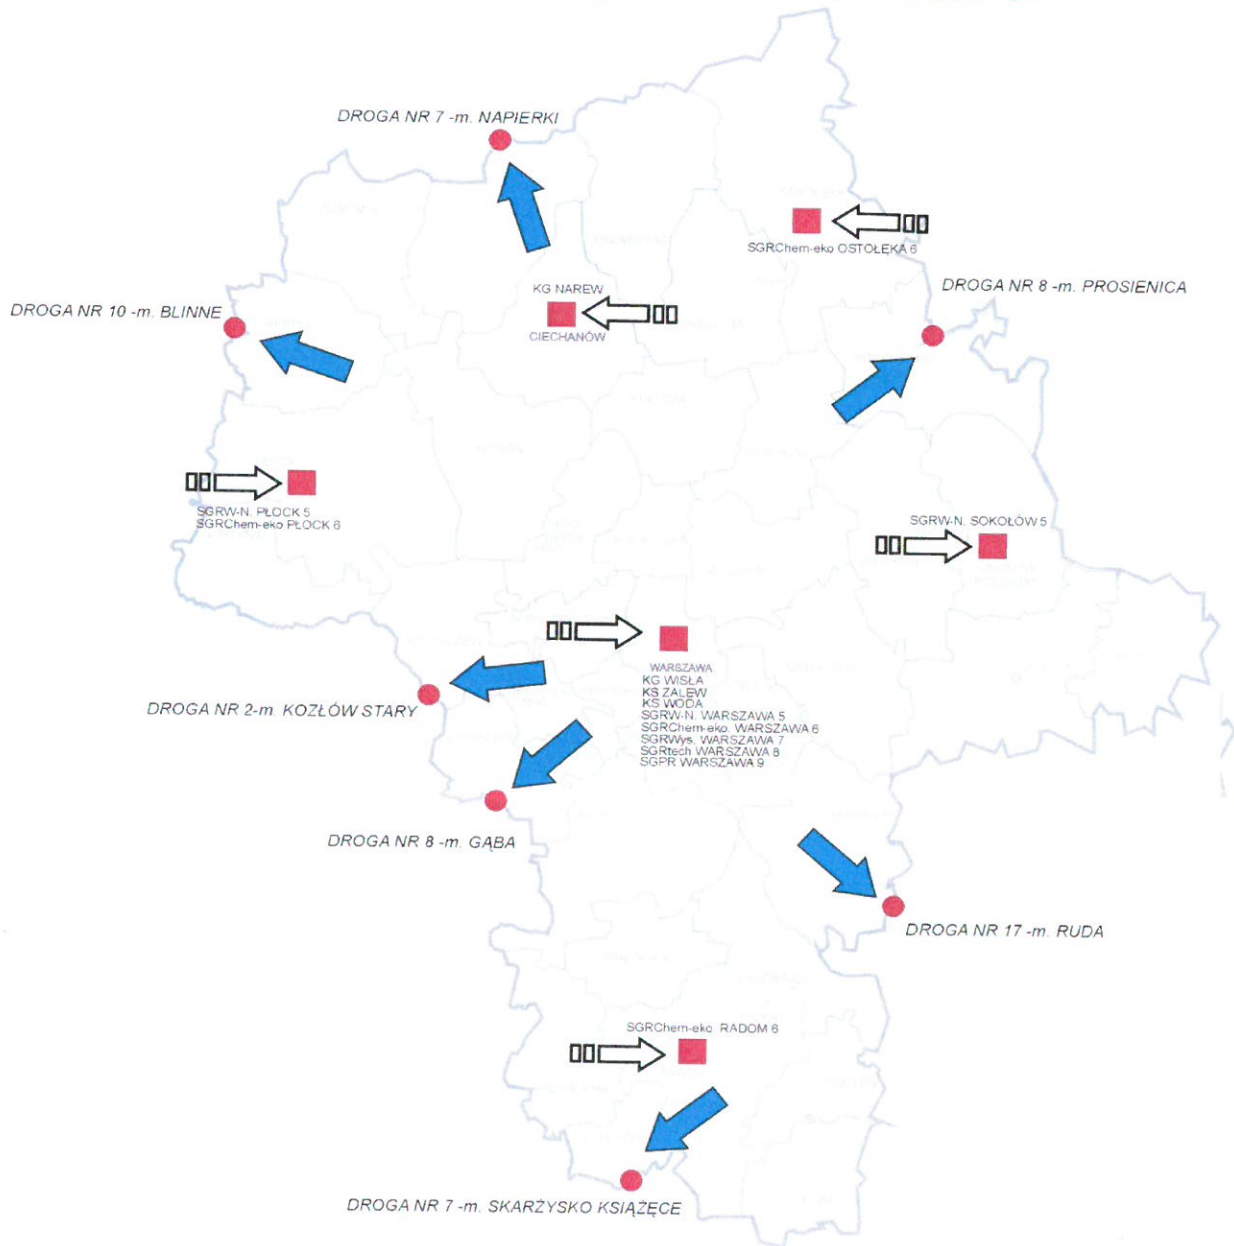
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

SPECJALISTYCZNE PODODDZIAŁY COO I WOO




WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE



Rejony koncentracji i kierunki wyjścia z województwa sił i środków Centralnego Odvodu Operacyjnego



LEGENDA

-  - REJONY KONCENTRACJI
-  - KIERUNKI WYJŚCIA SIŁ I ŚRODKÓW NA POZA TEREN WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

UWAGA:
Mapa drogowa znajduje się w Wojewódzkim Stanowisku Koordynacji Ratownictwa

-  - REJONY KONCENTRACJI
-  - KIERUNKI WYJŚCIA SIŁ I ŚRODKÓW NA POZA TEREN WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

UWAGA:

6.2 Miejsca i zasady przyjęcia sił i środków COO i WOO na terenie powiatu.

Kompania powodziowa „Płońsk” WOO

Rejon koncentracji - KP PSP Płońsk ul. Sienkiewicza 9,

Współrzędne geograficzne rejonu koncentracji - 20° 22'46"E, 52° 37'52"N

- rejon koncentracji może zostać doraźnie zmieniony,
- wyznaczenie doraźnego rejonu koncentracji ustalane jest przez D-cę Kompanii w porozumieniu z SK KW PSP (w przypadku kompanii powodziowej Płońsk)
- wyznaczenie doraźnego rejonu koncentracji dla pozostałych sił i środków COO i WOO ustalane jest przez Komendanta Powiatowego PSP w Płońsku w porozumieniu z SK KW PSP
- o zmianie rejonu koncentracji siły i środki powiadamiane są w dyspozycji wyjazdu przez SK KW PSP
- w rejonie koncentracji tworzony jest punkt przyjęcia sił i środków odpowiedzialny za dokumentowanie czasów operacyjnych oraz udzielanie stosownych informacji przybyłym na miejsce zastępom,
- tworzenie i obieg dokumentacji określony jest w dokumentacji MBO zgodnie z właściwym rozkazem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

6.3 Siły i środki MBO z terenu powiatu.

- Kompania Specjalna Powodziowa „Woda” – pompowa,
Pompa szlamowa WT-40X – JRG Płońsk – Sekcja 4 - pompa dowożona przez JRG Płońsk w rejon koncentracji
 - Kompania Gaśnicza „Mława” WOO
D-ca Plutonu 3 – D-ca zastępu - JRG Płońsk
GCBA 5/32/4 – JRG Płońsk – Pluton 3
GCBA 5/35 – OSP Wola Folwark – Pluton 1
 - Kompania powodziowa „Płońsk” WOO
D-ca kompanii – st. bryg. Janusz Majewski
SLRr Isuzu – JRG Płońsk - Dowództwo
GLM 8 + PS – OSP Raciąż – Sekcja 2
SLRR + PS – OSP Sochocin – Sekcja 2
- Wyposażenie i zaopatrzenie oddziałów i pododdziałów brygady powinno zapewnić możliwość prowadzenia działań ratowniczych bez zaprowiantowania przez okres co najmniej:
- 36 godzin dla batalionu COO
 - 12 godzin Dla pododdziału WOO
- Wyposażenie i zaopatrzenie oddziałów i pododdziałów brygady powinno zapewnić możliwość prowadzenia działań ratowniczych bez zaprowiantowania przez okres co najmniej:
- 36 godzin dla batalionu COO
 - 12 godzin Dla pododdziału WOO

Powiatowe Plutony Ratownicze (siły i środki JRG PSP Płońsk oraz jednostki OSP włączone do KSRG z terenu powiatu płońskiego:

- **Pluton „Pożar-Las”** – GCBA 5/32/4 JRG PSP, GCBA 5/35 OSP Baboszewo, GCBA 3/28/4,3 OSP Dziektarzewo GCBA 4,2/30/4,6 OSP Joniec
- **Pluton „Pożar-Fabryka”** – GCBA 5/32/4 i/lub SHD-25 JRG PSP, GCBA 5/36 OSP Raciąż, GCBA 3/16/4,6 OSP Naruszewo, GCBA 4/24/4 OSP Dzierżążnia
- **Pluton „Katastrofa”** – GBA-Rt 2/28 JRG PSP, SKRt OSP Stare Radzikowo GLBA-Rt OSP Kołoząb, GCBA 4,2/16 OSP Nowe Miasto;
- **Pluton „Ulewa”** – GBA-Rt 2/28 JRG PSP, GBA 2,8/16 OSP Raszewo, GBA 2,5/16 OSP Kownaty, GBA 3,5/28,5/4,3 OSP Kaczorowy;
- **Pluton „Wichura”** – SHD 25 JRG PSP, GBA 2,5/16/2 OSP Królewo, GLBA 0,9 OSP Kroczewo, GLBM-Rt 1/0,8 OSP Siedlin

7. Wnioski.

7.1 Określenie stanu zorganizowania jednostek PSP na terenie powiatu z uwzględnieniem przedstawionych zagrożeń.

Zarówno Komenda Powiatowa, jak i podległa Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w tym Posterunek Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Raciąż posiada pełną obsadę etatową. W celu zapewnienia 24 – godzinnego czasu służby na poszczególnych zmianach służbowych służbę pełni 9 strażaków w JRG w Płońsku oraz 4 strażaków na Posterunku JRG w Raciążu. Sytuacja taka sprawia, że w przypadku dwóch równoległych zdarzeń (gdzie niezbędna jest obecność sił i środków PSP) zachodzi konieczność wzywania strażaków z dyżurów domowych i/lub zabezpieczenia obszaru chronionego przez jednostki OSP w KSRG.

W przypadku powstania lub rozprzestrzeniania się zdarzeń do rozmiarów „katastroficznych” np.: pożar bardzo dużych obszarów leśnych, lub zdarzenia wymagające sprzętu specjalistycznego (m.in.: ratownictwo chemiczno - ekologiczne, wysokościowe, wodno - nurkowe) siły i środki z terenu powiatu będą nie wystarczające do prowadzenia skutecznych działań. Niezbędne będzie wówczas użycie sił i środków Mazowieckiej Brygady Odwodowej.

Siedziba jednostki znajduje się w części centralnej powiatu jednak czasy dojazdu do najbardziej oddalonych od JRG miejscowości przekraczają 30 minut. Problem ten częściowo rozwiązują jednostki OSP włączone do KSRG, siły i środki JRG Ciechanów (dla której na mocy stosownego porozumienia część gminy Nowe Miasto stanowi obszar chroniony), siły i środki JRG Nowy Dwór Mazowiecki (dla której na mocy stosownego porozumienia część gmin Załuski oraz Czerwińsk nad Wisłą stanowi obszar chroniony).

Potencjał ratowniczy jednostek z Miasta i Gminy Raciąż jest niewystarczający do występujących zagrożeń, dlatego jednostka ratowniczo – gaśnicza jest niezbędna na tym terenie. Posterunek JRG w Raciążu poprzez swoją strategiczną lokalizację wpływa na skuteczniejsze działania, nie tylko w powiecie płońskim, lecz również w innych ościennych powiatach: żuromińskim, sierpeckim, mławskim, ciechanowskim i plockim, dlatego należy dążyć do większej obsady etatowej tak by Posterunek stał się samodzielną Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Raciążu.

7.2 Określenie stanu zorganizowania jednostek OSP na terenie powiatu z uwzględnieniem przedstawionych zagrożeń.

Na terenie powiatu płońskiego działa 65 jednostek OSP, 61 to jednostki OSP typu „S” w tym 25 to jednostki OSP włączone do KSRG oraz 4 jednostek OSP typu „M”.

Organizowane przez Komendę Powiatową PSP w Płońsku ćwiczenia z udziałem jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz innych jednostek OSP ma na celu podnoszenie poziomu wyszkolenia strażaków ochotników oraz poprawia poziom współdziałania tych jednostek podczas akcji ratowniczo – gaśniczych.

Ilość jednostek działających na terenie powiatu i sposób ich rozmieszczenia sprawia, że powiat jest dobrze zabezpieczony pod względem operacyjnym przez co nie ma potrzeby powoływania nowych jednostek.

7.3 Potrzeby sprzętowe wynikające z istniejących zagrożeń oraz Rozporządzenia MSW z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażania jednostek organizacyjnych PSP, określenie najpilniejszych potrzeb wynikających z braku w stosunku do normatywu.

Braki sprzętowe w stosunku do normatywu:

- zestaw pomp do wody zanieczyszczonej o wyd. łącznej min. 4000 dm³/min – 1 szt.,
- należy rozważyć zakup dodatkowego radiotelefonu przewoźnego i 3 sztuk radiotelefonów noszonych w systemie cyfrowym w przypadku braku możliwości wymiany samochodu SHD na samochód odpowiadający parametrami obecnym potrzebom KP PSP Płońsk.

Określenie potrzeb sprzętowych jednostek OSP w układzie:

- jednostki OSP włączone do KSRG,
 - sprzęt do podawania piany,
 - wysysacze głębinowe,
 - szelki asekuracyjne lub pasy bojowe z zatrzaśnikiem i podpinką linkową,
 - sprzęt do ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym zgodnie z wytycznymi w tym zakresie
- jednostki OSP spoza KSRG.
 - radiotelefony przewoźne,
 - radiotelefony noszone,
 - ubranie specjalne,
 - buty specjalne,
 - hełmy z atestem,
 - szelki asekuracyjne lub pasy bojowe z zatrzaśnikiem i podpinką linkową,
 - sprzęt do podawania piany,
 - zbiorniki brezentowe,
 - drabiny.

W związku z trwającymi budowlami na terenie powiatu płońskiego, budynków mieszkalnych o wysokości ok. 25 metrów należy przewidzieć zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną, który pozwalałby prowadzić skuteczne działania ratowniczo – gaśnicze na tej wysokości. Parametry obecnie posiadanego przez KP PSP Płońsk samochodu SHD-25 są niewystarczające do działań na tak wysokich budynkach.

KP PSP w Płońsku posiada na wyposażeniu nową łódź śrubową płaskodenną wraz z przyczepą do łodzi oraz Quada UTV Polaris Ranger 1000 wraz z przyczepką. Zarówno łódź jak również Quad przewidziane są m.in. do działań przeciwpowodziowych. Stąd wynika potrzeba ich sprawnego przetransportowania często w trudny teren. Obecny SLRR-Isuzu nie spełnia wszystkich kryteriów, dodatkowo często ulega awariom, dlatego zasadnym jest wymiana na nowego SLRR z odpowiednimi parametrami technicznymi.

7.4 Potrzeby w zakresie rozbudowy i modernizacji łączności przewodowej i bezprzewodowej na terenie powiatu.

Funkcjonująca centrala telefoniczna w pełni zaspakaja potrzeby tutejszej komendy. Istnieje możliwość rozbudowy centrali o dodatkowe linie cyfrowe i analogowe. W centrali znajduje się również karta GSM w celu obniżenia kosztów połączeń na telefony komórkowe.

Jednostki OSP należy doposażyć w urządzenia łączności bezprzewodowej, zarówno przewoźne jak i noszone umożliwiające obsadę kanałową zgodną z wytycznymi w tym zakresie.

W związku z niedostateczną łącznością radiową z jednostkami ochrony przeciwpożarowej uczestniczącymi w działaniach ratowniczych zachodzi konieczności poprawy łączności poprzez budowę przynajmniej jeszcze jednej stacji wyniesionej we wschodniej części powiatu. Dodatkowo należy dążyć do przejścia w całości na łączność bezprzewodową cyfrową co umożliwi łączność bez zakłóceń oraz uniemożliwi podsłuchiwanie przez osoby do tego nieuprawnione. Należy również dążyć do usprawnienia sterowania stacjami wyniesionymi zastępując karty GSM radioliniami.

7.5 Potrzeby w zakresie zapewnienia łączności współdziałania z innymi służbami i podmiotami ratowniczymi.

Tutejsza Komenda Powiatowa PSP posiada poza łącznością przewodową również łączność bezprzewodową z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Pogotowiem Ratunkowym, Służbami Leśnymi. Konieczne jest zapewnienie takiej łączności z Policją.

Z uwagi na możliwość przekazania przez Starostę Płońskiego części obowiązków PCZK wynikających z Ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej dot. ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza konieczna jest rozbudowa systemu łączności o kanał KF oraz modernizacja rejestratora TRX umożliwiająca rejestrowanie korespondencji na kanałach Wojewody Mazowieckiego.

7.6 Potrzeby w zakresie ratownictwa medycznego:

W celu utrwalenia wiadomości zdobytych na kursach z zakresu ratownictwa medycznego oraz obowiązujących procedur należy prowadzić szkolenia doskonalące zarówno dla strażaków JRG jak i OSP, których jednostki są włączone do KSRG.